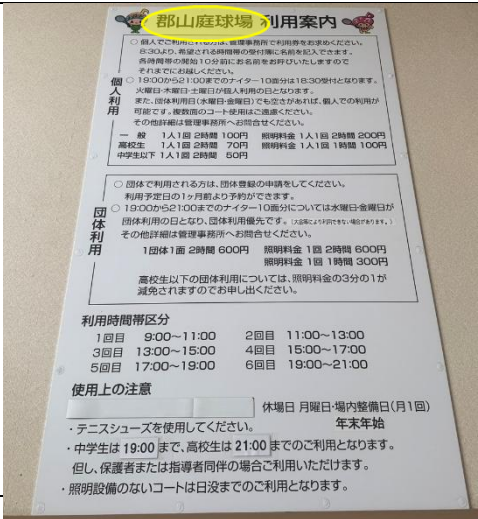
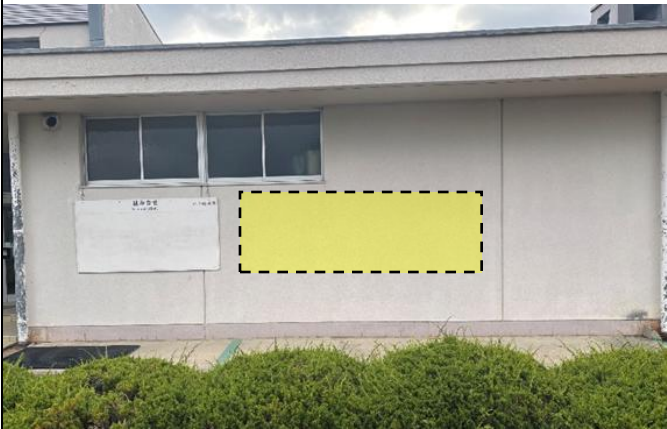


別図1（既存看板への設置可能箇所）（案）

[No. 1] 施設入口壁面（位置図①）	
サイズ：幅 0.2m×高さ 5.8m	[条件]
	・既存看板は取り外すことが出来ません。 ・原状回復可能な方法により施工すること。
[No. 2] 管理棟内配置図（位置図②）	
サイズ：幅 0.1m×高さ 0.05m	[条件]
	・シール貼り付けにより愛称を表示することができる。
[No. 3] 管理棟内利用案内（位置図③）	
サイズ：幅 0.1m×高さ 0.05m	[条件]
	・シール貼り付けにより愛称を表示することができる。

別図 2（新設看板の設置可能箇所）（案）

[No. 1]管理棟壁面（位置図④）	
サイズ：幅 1.8m×高さ 0.6m	[条件]
	・ 原状回復可能な方法により施工すること。
[No. 2] 入口正面コートフェンス（位置図⑤）	
サイズ：幅 7.6m×高さ 0.9m	[条件]
	・ 原状回復可能な方法により施工すること。
[No. 3]	
サイズ：	[条件]

(位置図)

