

水道管の漏水事故のお知らせ

令和3年11月2日
郡山市上下水道局
水道施設課
担当：今泉 勝生
TEL：932-7642

令和3年11月1日 国道49号の向館交差点内（富田町字向館地内）において発生いたしました水道管の漏水事故について緊急修繕を行っておりますが、作業状況についてお知らせいたします。

- 1 漏水の場所 国道49号（向館交差点内） 郡山市富田町字向館地内
- 2 漏水の発生 令和3年11月1日（月） 午前8時30分（通報時刻）
- 3 現場の状況 漏水している水道管（配水管 管径200mm）は、昭和49年度に埋設されたものであり、国道49号を横断するものであります。現在、応急処置により止水が完了しています。
- 4 水道水への 断水や濁水等はありません
影響
- 5 今後の予定 漏水箇所の特定と修繕作業のため、引き続き夜間の交通規制を予定しております。


【作業期間】

令和3年11月2日（火）午後9時00分から

令和3年11月3日（水）午前6時00分まで（予定）

【規制内容】

国道49号向館交差点付近下り車線（会津若松方面）の1車線交通規制

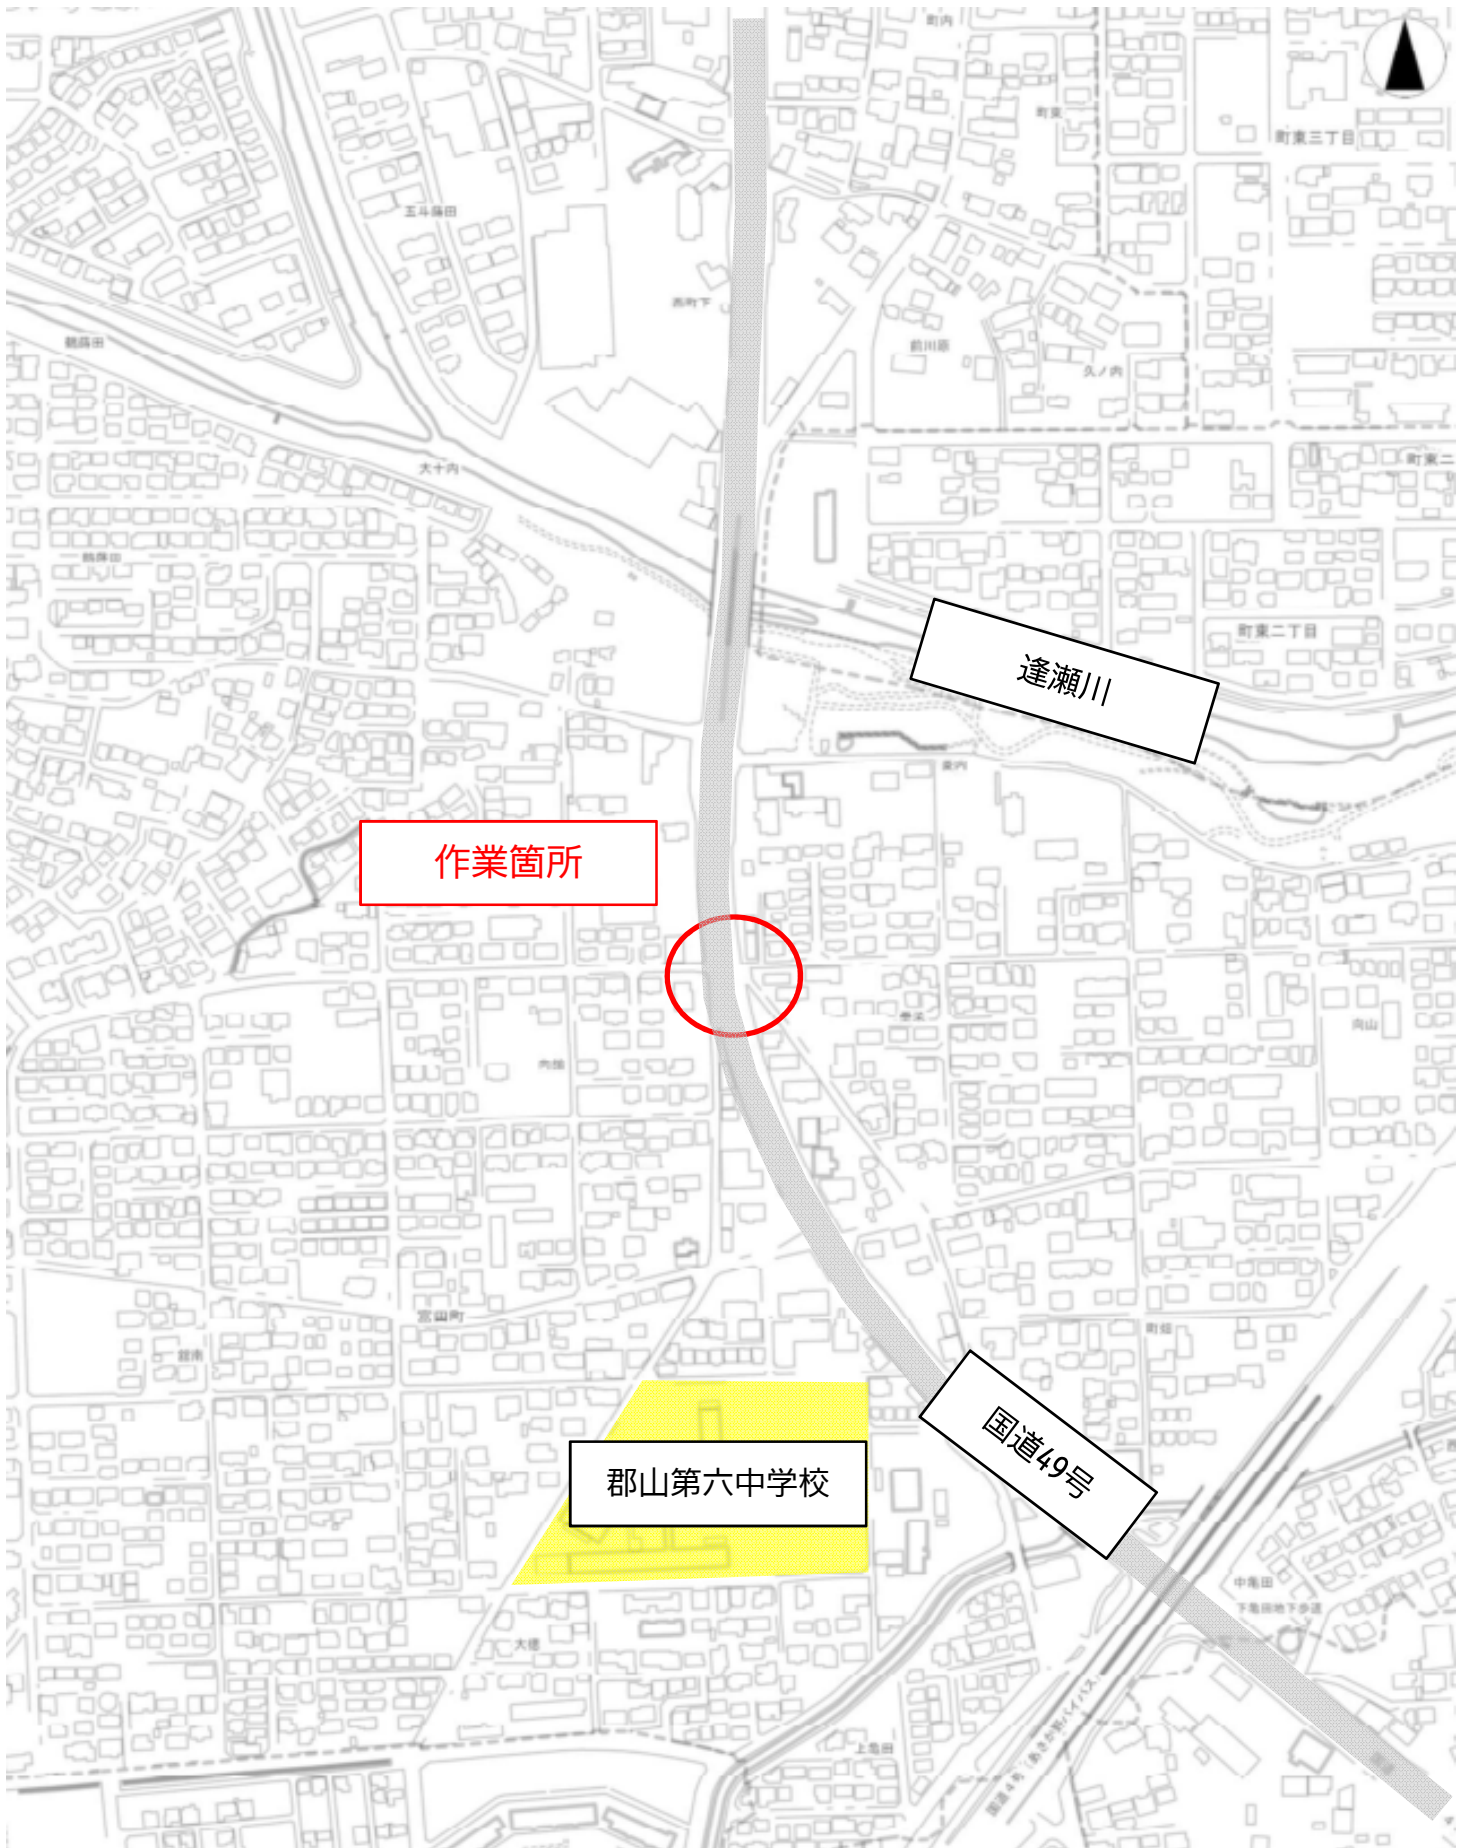

作業箇所

逢瀬川

郡山第六中学校

国道49号