



参考資料 3-4 インフラ整備現況図(電気)

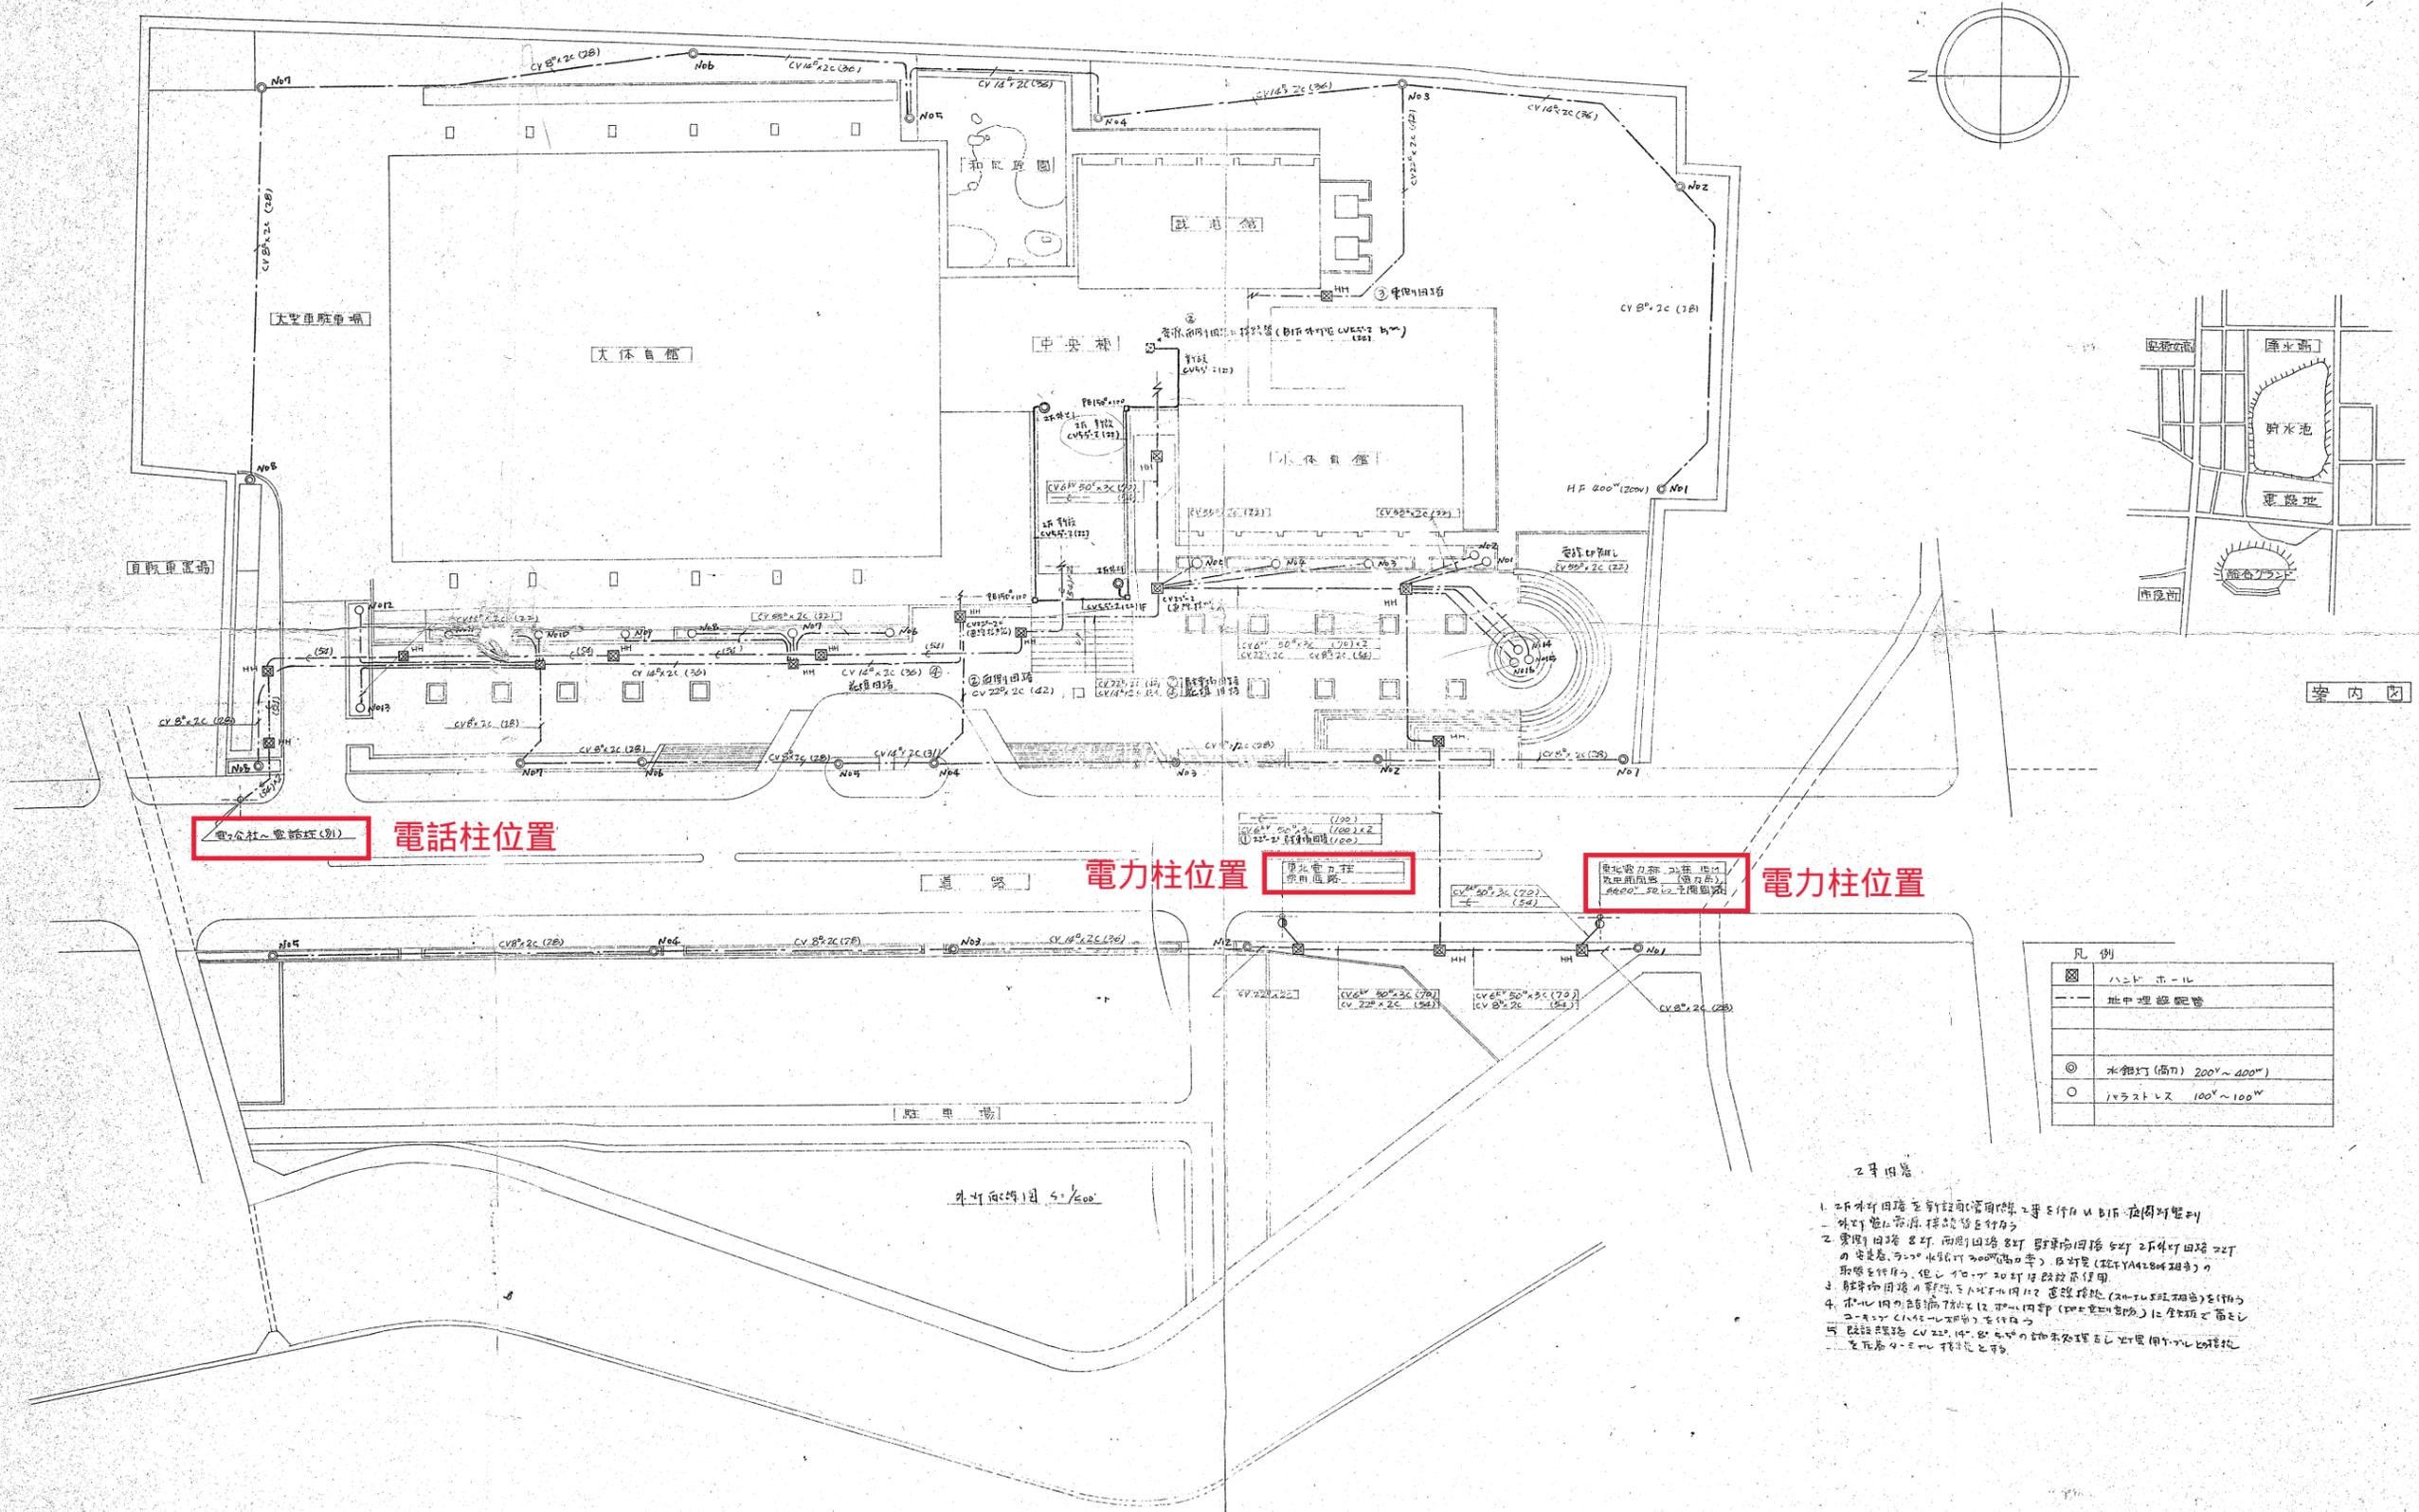

- 2号図巻
1. 2号図巻の図面を参照し、2号図巻のU-BI-B-1図面を参照
 2. 2号図巻の図面を参照し、2号図巻のU-BI-B-1図面を参照
 3. 2号図巻の図面を参照し、2号図巻のU-BI-B-1図面を参照
 4. 2号図巻の図面を参照し、2号図巻のU-BI-B-1図面を参照
 5. 2号図巻の図面を参照し、2号図巻のU-BI-B-1図面を参照

参考資料 3-4 インフラ整備現況図 (電気)

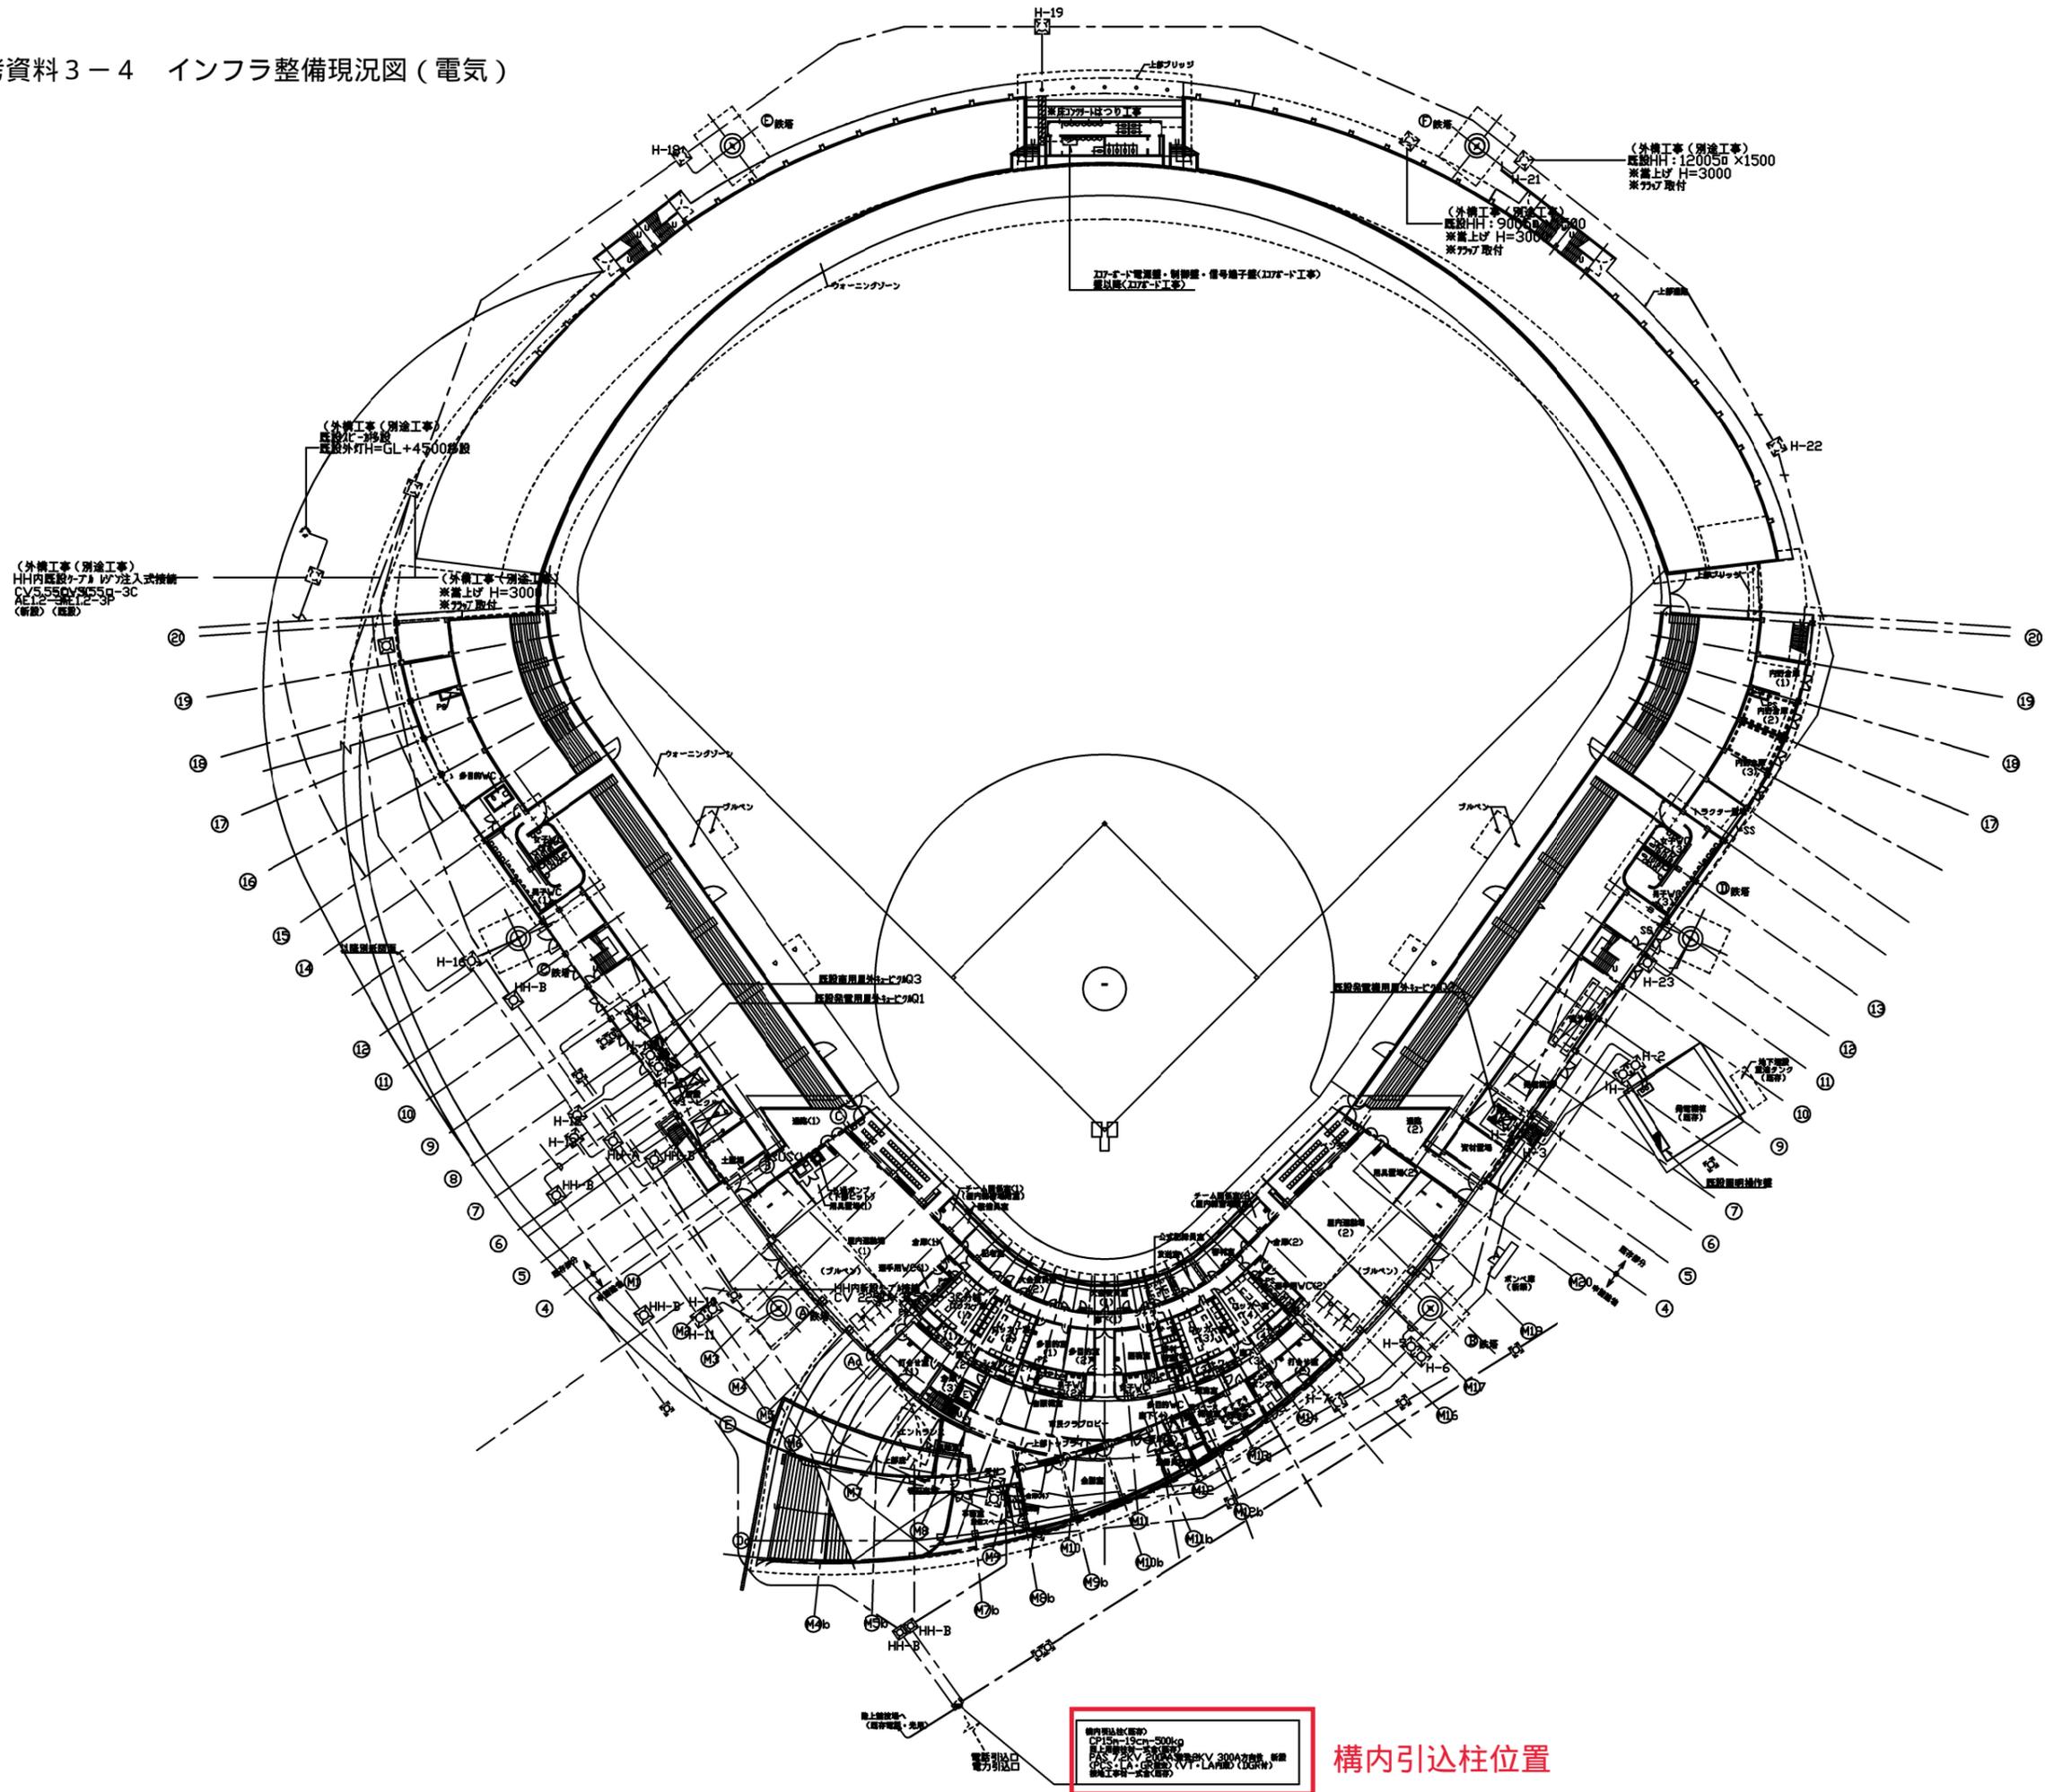

構内引込柱位置
 構内引込柱(部材)
 CP15-19-2000
 柱径φ150mm
 高さ2000mm
 構造種別:RC
 設置場所:構内

構内引込柱位置

