

簡 易 水 道 事 業

1 簡易水道事業の概要

令和6年3月31日現在

区 分	行 政 区 域	湖 南			熱 海	合 計
	地 区	東部地区	西部地区		中山地区	
	面 積 (km ²)	141.72		141.72	49.50	191.22
行 政	戸 数 (戸)	614	437	1,051	1,720	2,771
	人 口 (人)	1,457	1,038	2,495	4,970	7,465
	計 画 給 水 人 口 (人)	3,370	2,100	5,470	380	5,850
給 水 区 域	戸 数 (戸)	585	435	1,020	75	1,095
	人 口 (人)	1,417	1,036	2,453	218	2,671
	給 水 戸 数 (戸)	585	435	1,020	61	1,081
	給 水 人 口 (人)	1,417	1,036	2,453	176	2,629
	簡易水道普及率 (%)	100.0	100.0	100.0	80.7	98.4
	年 間 取 水 量 (m ³)	271,421	125,692	397,113	10,345	407,458
	年 間 給 水 量 (m ³)	264,647	120,490	385,137	9,139	394,276
1 日	最 大 給 水 量 (m ³)	1,033	567	-	49	-
	平 均 給 水 量 (m ³)	723	329	-	25	1,077
1 人 1 日	最 大 給 水 量 (ℓ)	729	547	-	278	-
	平 均 給 水 量 (ℓ)	510	318	-	142	-
	有 収 水 量 (m ³)	157,951	110,461	268,412	9,276	277,688
	有 収 率 (%)	59.7	91.7	69.7	101.5	70.4
	水 源 種 別	深井戸	浅井戸	-	深井戸	-
	浄 水 設 備	-	-	-	-	-
	配 水 方 法	自然流下	自然流下	-	ポンプ加圧式	-
	認 可 年 月 日	H1.3.24	H8.2.16	-	H4.3.30	-
	水道料金(口径 13mm、20m ³)	2,013	2,013	-	2,013	-
	技 術 管 理 者 (人)	兼 1		-	兼 1	-
	担 当 職 員 数 (人)	(専4 湖南熱海共通 兼3)		-	(専4 湖南熱海共通 兼3)	-
	施 設 能 力 (m ³ /日)	1,517	1,330	-	114	2,961

2 簡易水道施設の概要

(1) 簡易水道施設

湖南東部簡易水道			取水能力	1,517m ³ /日
取水施設	第一水源	取水ポンプ 0.527m ³ /分×80m×15KW×1台 深井戸（内径φ350、H=50m）1箇所、取水量 758.5m ³ /日		
	第二水源	取水ポンプ 0.527m ³ /分×80m×15KW×1台 深井戸（内径φ350、H=50m）1箇所、取水量 758.5m ³ /日		
導水施設	導水管	DIPφ100 L=57m		
浄水施設	消毒設備	次亜塩素酸ナトリウム (NaClO) 注入装置		
	自家発電設備	200V、85kVA		
	電気室	計装盤、操作盤		
送水施設	送水管	DIPφ150mm L=590m		
配水施設	配水池	600m ³ ×1池（2槽式）有効水深 H=5.0m		

湖南西部簡易水道			取水能力	1,330m ³ /日
取水施設	第一水源	取水ポンプ 0.320m ³ /分×47m×5.5KW×2台 浅井戸（内径φ4.4m、H=12.8m）1箇所、取水量 450m ³ /日		
	第二水源	取水ポンプ 0.620m ³ /分×46m×11KW×2台 浅井戸（内径φ4.4m、H=12.8m）1箇所、取水量 880m ³ /日		
浄水施設	消毒設備	次亜塩素酸ナトリウム (NaClO) 注入装置		
	電気室	計装盤、操作盤		
送水施設	送水管	DIPφ200mm L=741m		
配水施設	配水池	796m ³ ×1池（2槽式）有効水深 H=5.0m		

熱海中山簡易水道			取水能力	114m ³ /日
取水施設	第一水源	取水ポンプ 0.0396m ³ /分×38m×1.5KW×1台 深井戸（内径φ200、H=80m）1箇所、取水量 57m ³ /日		
	第二水源	取水ポンプ 0.04m ³ /分×38m×1.1KW×1台 深井戸（内径φ200、H=60m）1箇所、取水量 57m ³ /日		
導水施設	導水管	第1水源系 HIVPφ75 L=134m 第2水源系 HIVPφ75 L=259m		
浄水施設	消毒設備	次亜塩素酸ナトリウム (NaClO) 注入装置		
	電気室	計装盤、操作盤		
配水施設	配水池	126m ³ ×1池（2槽式）有効水深 H=3.0m		

(2) 増圧ポンプ場

番号	名称	設備の概要	設置年	設定圧力	備考
1	一本木増圧ポンプ場	1 ポンプ 0.26m ³ /分×42m×2.2kW×2台 (インバーター方式) 2 受水槽 36.0m ³	平成11年	0.41MPa	並列交互運転

(3) 減圧弁

番号	名称	口径	減圧弁設定圧 MPa	一次圧 MPa	二次圧 MPa
1	舟津減圧弁	φ200	0.40	0.73	0.40
2	福良減圧弁	φ100	0.35	0.61	0.35
3	赤津減圧弁	φ150	0.35	0.59	0.35

(4) 遠方監視施設

番号	施設名	設置場所	適用	水系	口径
1	一本木増圧ポンプ場	湖南町福良	警報	湖南西部	φ150

3 業務量の推移（直近10か年）

区分			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5
湖南 東部地区	給水区域	計画給水人口	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370	3,370
		人口	2,237	2,237	2,101	2,044	1,970	1,903	1,845	1,780	1,476	1,417
		給水戸数	809	824	794	794	780	771	771	771	609	585
		給水人口	2,210	2,205	2,083	2,027	1,953	1,887	1,831	1,767	1,476	1,417
		簡易水道普及率	98.8	98.6	99.1	99.2	99.1	99.2	99.2	99.3	100.0	100.0
		年間取水量	313,498	313,498	284,344	279,282	275,295	271,366	271,506	284,497	279,838	271,421
		年間給水量	310,060	310,060	276,452	272,059	267,129	260,538	260,466	273,383	269,799	264,647
		有収水量	194,224	194,224	186,529	185,561	194,277	179,813	172,809	171,122	169,605	157,951
		有収率	62.6	62.6	67.5	68.2	72.7	69.0	66.3	62.6	62.9	59.7
	1日	最大給水量	1,274	1,228	1,296	1,151	1,150	1,179	958	1,024	1,304	1,033
		平均給水量	849	849	757	746	734	712	714	749	739	723
	1人1日	最大給水量	576	557	622	568	589	625	523	580	883	729
		平均給水量	384	385	363	368	376	377	390	424	501	510
湖南 西部地区	給水区域	計画給水人口	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
		人口	1,532	1,532	1,427	1,382	1,337	1,290	1,257	1,182	1,084	1,036
		給水戸数	550	512	545	538	526	533	524	510	443	443
		給水人口	1,520	1,396	1,427	1,382	1,337	1,290	1,257	1,182	1,084	1,036
		簡易水道普及率	99.2	91.1	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		年間取水量	179,363	179,363	161,996	146,071	145,450	140,934	136,185	130,872	129,106	125,692
		年間給水量	176,797	176,797	160,243	144,772	146,285	141,377	136,748	130,374	124,990	120,490
		有収水量	131,621	131,621	135,589	132,188	129,254	122,381	122,132	119,455	115,972	110,461
		有収率	74.4	74.4	84.6	91.3	88.4	86.6	89.3	91.6	92.8	91.7
	1日	最大給水量	769	737	823	845	649	743	564	478	544	567
		平均給水量	484	501	439	397	401	386	375	357	342	329
	1人1日	最大給水量	506	528	577	611	485	576	449	404	502	547
		平均給水量	318	359	308	287	300	299	298	302	316	318
熱海 中山地区	給水区域	計画給水人口	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
		人口	243	243	233	215	211	212	210	201	218	218
		給水戸数	70	70	70	69	68	69	69	69	61	61
		給水人口	163	163	163	171	170	161	161	158	178	176
		簡易水道普及率	67.1	67.1	70.0	79.5	80.6	75.9	76.7	78.6	81.7	80.7
		年間取水量	12,868	12,868	12,675	12,157	11,706	11,567	12,349	12,376	11,096	10,345
		年間給水量	12,554	12,554	12,814	12,234	11,744	11,649	12,230	12,236	10,901	9,139
		有収水量	11,409	11,409	11,860	11,146	11,644	11,549	12,092	12,092	9,923	9,276
		有収率	90.9	90.9	92.6	91.1	99.1	99.1	98.9	98.8	91.0	100
	1日	最大給水量	77	48	56	73	58	50	53	54	57	49
		平均給水量	34	33	35	33	32	32	34	34	30	25
	1人1日	最大給水量	475	294	344	427	341	310	329	342	320	278
		平均給水量	211	202	215	193	188	199	211	212	168	142

4 事業の概要

(1) 令和5年度簡易水道事業の概要

ア 給水状況

本年度末における給水人口は、2,629人で前年度末に比べ109人減少し、給水戸数は1,081戸と前年度末に比べ32戸減少し、普及率は0.8%となった。

年間総給水量は、394,276 m³で前年度に比べ11,414 m³減少し、一日当たり平均給水量も34 m³減少の1,077 m³となった。

また、年間有収水量は、277,688 m³で前年度に比べ17,812 m³減少し、一日当たり平均有収水量も51 m³減少の759 m³となった。有収率は、前年度に比べ2.4ポイント減少の70.4%となった。

イ 建設改良工事等の状況

施設拡張改良事業については、湖南東部簡易水道第二水源取水ポンプ更新工事及び湖南東部簡易水道第一水源取水流量計等更新工事を施工した。


ウ 財政状況

収益的収支については、総収益、総費用とも210,574,331円となった。

資本的収支については、収入が1,128,117円に対し、支出は102,534,515円となり、不足する額101,406,398円は当年度分損益勘定留保資金等で補てんした。

5 取水・浄水

(1) 取水量

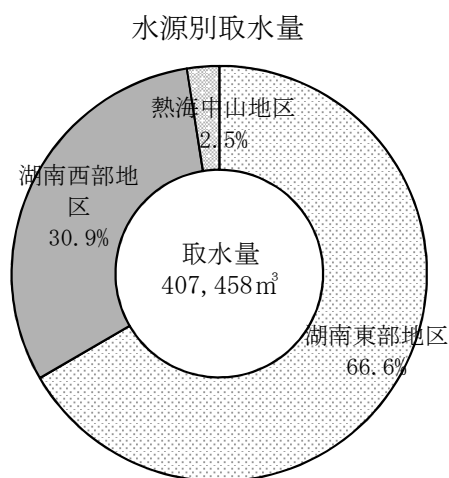


ア 月別取水量

(単位: m³)

水源別 月別	湖南東部地区	湖南西部地区	熱海中山地区	計	1 日平均
R 5 . 4	22,368	10,365	846	33,579	1,119
5	24,087	11,496	855	36,438	1,175
6	22,694	10,108	834	33,636	1,121
7	23,916	11,149	909	35,974	1,160
8	25,298	12,136	996	38,430	1,240
9	20,763	10,286	881	31,930	1,064
10	20,449	10,095	852	31,396	1,013
11	21,621	9,746	799	32,166	1,072
12	22,656	10,114	836	33,606	1,084
R 6 . 1	23,466	10,391	826	34,683	1,119
2	21,445	9,662	825	31,932	1,101
3	22,658	10,144	886	33,688	1,087
計	271,421	125,692	10,345	407,458	1,113
構成比率 (%)	66.6%	30.9%	2.5%	100%	—
月 平 均	22,618	10,474	862	33,955	—
1 日 平 均	742	343	28	1,113	—
1 日 最 大 (月 日)	1,056 (8月13日)	561 (8月13日)	51 (2月19日)	1,664 (8月13日)	—
R 4 年 度	279,838	129,106	11,096	420,040	1,151
R 3 年 度	284,497	130,872	12,376	427,745	1,172

イ 取水量の推移

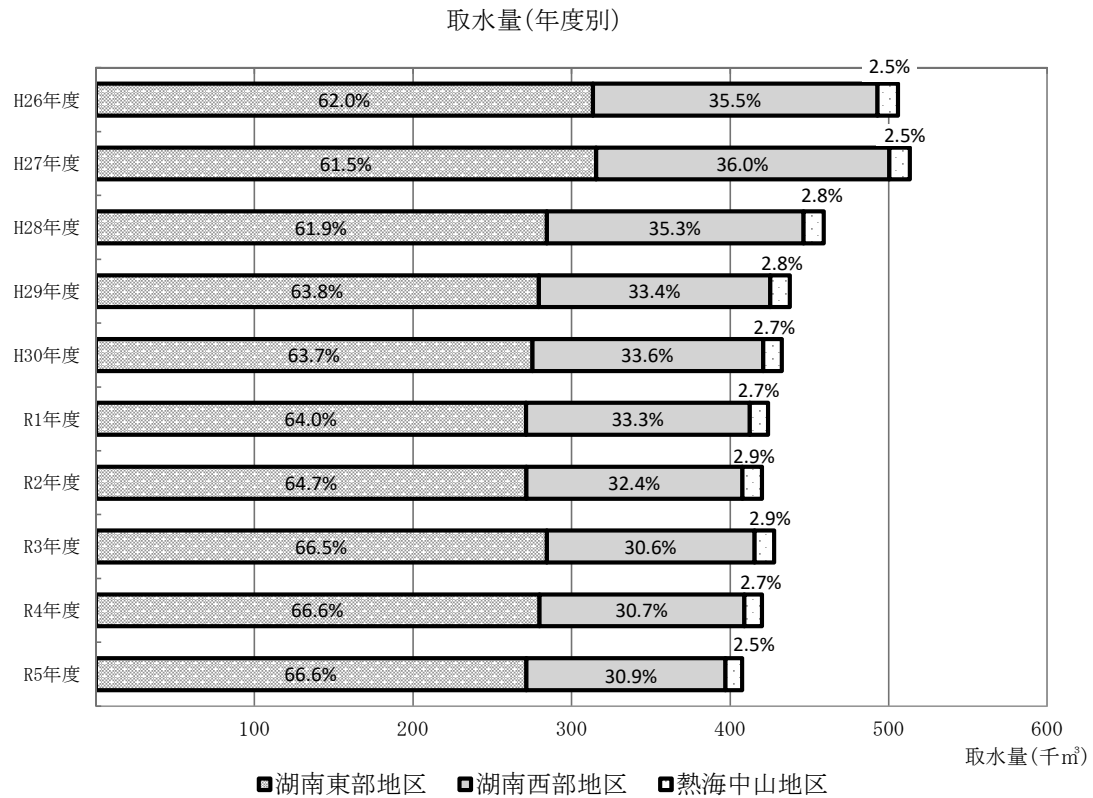

(単位 : m³)

水源別 年度別	湖南東部地区	湖南西部地区	熱海中山地区	計	1 日平均
H26 年 度	313, 498	179, 363	12, 868	505, 729	1, 386
H27 年 度	315, 519	184, 900	12, 868	513, 287	1, 402
H28 年 度	284, 344	161, 996	12, 675	459, 015	1, 258
H29 年 度	279, 282	146, 071	12, 157	437, 510	1, 199
H30 年 度	275, 295	145, 450	11, 706	432, 451	1, 185
R1 年 度	271, 366	140, 934	11, 567	423, 867	1, 158
R2 年 度	271, 506	136, 185	12, 349	420, 040	1, 151
R3 年 度	284, 497	130, 872	12, 376	427, 745	1, 172
R4 年 度	279, 838	129, 106	11, 096	420, 040	1, 151
R5 年 度	271, 421	125, 692	10, 345	407, 458	1, 113

(2) 薬品

ア 次亜塩素酸ナトリウム使用量

(単位：kg)

浄水場別 月別	湖南東部地区	湖南西部地区	熱海中山地区	合計
R 5. 4	151	75	10	236
5	151	56	10	217
6	189	94	10	293
7	151	56	10	217
8	151	94	9	254
9	170	75	9	254
10	132	56	9	197
11	189	94	9	292
12	189	75	10	274
R 6. 1	113	56	9	178
2	113	37	0	150
3	151	75	10	236
計	1,850	843	105	2,798
1 日 平 均	5	2	0.3	8

(3) 残留塩素測定結果（8か所）

浄水場別 測定地点 月別	湖南東部				湖南西部		熱海中山	
	浜 路	横 沢	三 代	中 野	福 良	馬 入 新 田	城 ノ 脇	太 田
R 5. 4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
7	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
8	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
10	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
11	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
12	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
R 6. 1	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
2	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4
年 平 均	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3

※値は、毎日測定の月平均値。


(4) 水質検査結果

浄水場			湖南東部								
採水場所			第一水源			第二水源			給水栓水		
検査項目／検査値			最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
気温		℃	26.7	2.0	13.7	26.7	2.0	13.7	26.7	0.3	13.1
水温		℃	12.0	10.2	11.0	12.3	10.1	11.0	12.0	9.5	10.7
1	一般細菌	個/mL	0			0			0		
2	大腸菌	MPN/100mL	0			0			不検出		
3	カドミウムの化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003		
4	水銀の化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005		
5	セレンの化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001		
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001		
7	ヒ素の化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001		
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002		
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004		
10	シアン化物イオン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.601	0.528	0.574	0.615	0.497	0.565	0.596	0.536	0.578
12	フッ素の化合物	mg/L	<0.08			<0.08			<0.08		
13	ホウ素の化合物	mg/L	<0.1			<0.1			<0.1		
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002		
15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004		
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002		
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001		
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001		
20	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001		
21	塩素酸	mg/L	<0.06			<0.06			<0.06		
22	クロロ酢酸	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002		
23	クロロホルム	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006		
24	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004		
25	ジブromクロロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01		
26	臭素酸	mg/L	0.000			<0.001			<0.001		
27	総トリハロメタン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01		
28	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003		
29	ブromジクロロメタン	mg/L	<0.003			<0.003			<0.003		
30	ブromホルム	mg/L	<0.009			<0.009			<0.009		
31	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008		
32	亜鉛の化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01		
33	アルミニウムの化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01		
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03		
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01		
36	ナトリウムの化合物	mg/L	5.1	4.5	4.6	5.2	4.4	4.6	5.2	4.5	4.7
37	マンガン化合物	mg/L	0.003	<0.001	0.001	<0.001			<0.001		
38	塩化物イオン	mg/L	4.2	3.4	3.7	4.8	3.3	3.6	4.2	3.5	3.7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	32.0	28.8	29.9	33.5	28.9	29.6	31.7	29.3	29.9
40	蒸発残留物	mg/L	64	44	57	60	39	54	62	52	56
41	界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02		
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001		
43	2-メルカプトイソゾール	mg/L	<0.000001			<0.000001			<0.000001		
44	界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005		
45	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005		
46	有機物(TOC)	mg/L	0.2	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1
47	pH値	—	7.01	6.90	6.95	6.99	6.94	6.96	7.05	6.94	7.00
48	味	—							異常なし		
49	臭気	—							異常なし		
50	色度	度	<1			<1			<1		
51	濁度	度	<0.1			<0.1			<0.1		

湖南西部									熱海中山					
第一水源			第二水源			給水栓水			第二水源			給水栓水		
最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
26.4	2.0	14.7	26.4	2.0	14.7	28.0	2.0	14.8	27.8	2.6	15.1	27.8	2.6	15.1
11.7	10.3	11.1	11.5	10.1	11.2	13.7	8.8	11.5	13.1	11.9	12.4	17.3	9.4	13.2
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0		
0			0			不検出			0			不検出		
<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		
<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		
<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		
0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001			<0.001		
<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
0.341	0.276	0.318	0.307	0.240	0.280	0.329	0.271	0.303	1.44	1.11	1.25	1.54	1.17	1.35
<0.08			<0.08			<0.08			0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08
<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		
<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		
<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		
<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006		
<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		
<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		
<0.009			<0.009			<0.009			<0.009			<0.009		
<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		
0.01	<0.01	<0.01	<0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	<0.01		
<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		
<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
7.5	6.5	6.7	8.1	7.0	7.3	7.8	6.7	7.0	10.1	8.1	8.8	10.3	8.8	9.2
<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		
3.6	2.9	3.1	3.8	3.0	3.2	3.7	3.0	3.2	13.9	11.7	13.1	14.0	12.6	13.3
23.3	21.6	22.2	24.1	22.3	22.6	23.4	21.8	22.3	66.2	56.9	60.7	65.2	58.4	62.3
90	73	79	86	74	80	84	75	78	117	105	111	119	106	112
<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		
<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		
0.3	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.2	0.4	0.1	0.2
6.99	6.92	6.95	7.05	6.95	7.02	7.00	6.92	6.96	7.20	6.65	7.05	7.14	6.89	7.01
						異常なし						異常なし		
						異常なし						異常なし		
<1			<1			<1			<1			<1		
<0.1			<0.1			<0.1			0.1	<0.1	<0.1	<0.1		

6 給水

(1) 給水量

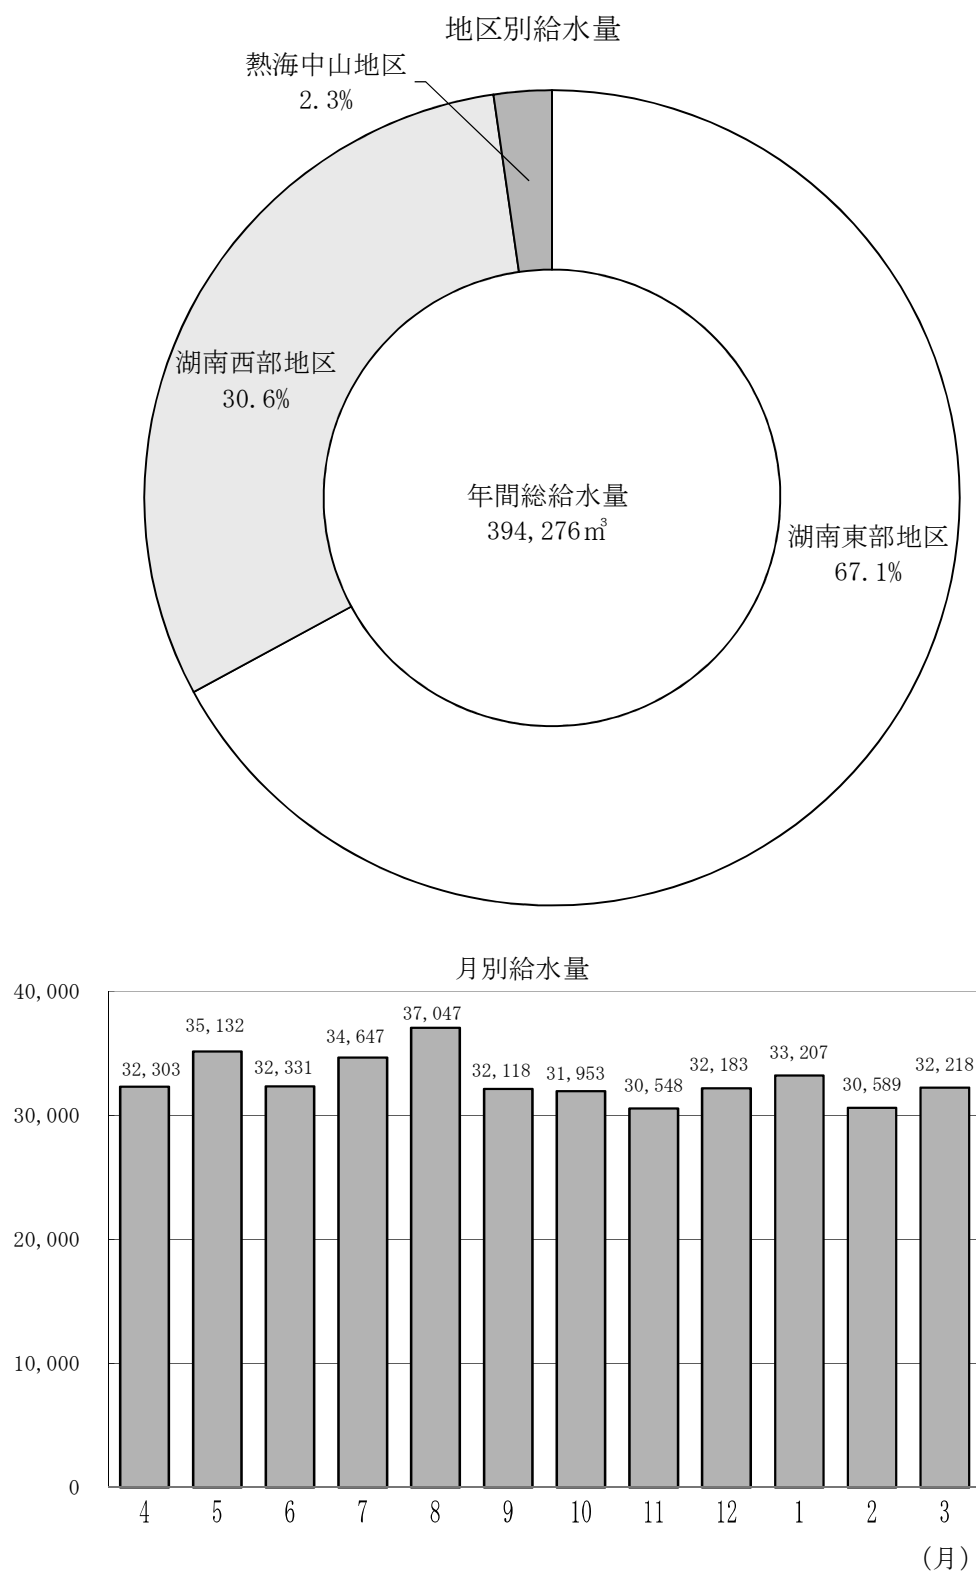


ア 月別給水量

(単位：m³)

地区別 月別	湖南東部地区	湖南西部地区	熱海中山地区	計	1 日 平均	月別最大 給 水 量	
R 5 . 4	21, 524	9, 972	807	32, 303	1, 077		1, 166
5	23, 249	11, 086	797	35, 132	1, 133		1, 327
6	21, 869	9, 713	749	32, 331	1, 078		1, 348
7	23, 084	10, 745	818	34, 647	1, 118		1, 228
8	24, 478	11, 700	869	37, 047	1, 195		1, 643
9	21, 506	9, 868	744	32, 118	1, 071		1, 157
10	21, 535	9, 678	740	31, 953	1, 031		1, 097
11	20, 623	9, 233	692	30, 548	1, 018		1, 099
12	21, 794	9, 651	738	32, 183	1, 038		1, 262
R 6 . 1	22, 596	9, 885	726	33, 207	1, 071		1, 203
2	20, 636	9, 244	709	30, 589	1, 055		1, 100
3	21, 753	9, 715	750	32, 218	1, 039		1, 089
計	264, 647	120, 490	9, 139	394, 276	1, 077	8月13日最大	1, 643
構成比率(%)	67. 1	30. 6	2. 3	100. 0	—	—	—
月 平 均	22, 054	10, 041	762	32, 856	—	—	—
1 日 平 均	723	329	25	1, 077	—	—	—
1 日 最 大 (月 日)	1, 033 (8月13日)	567 (8月13日)	49 (2月19日)	—	—	8月13日最大	1, 643
R4 年 度	269, 799	124, 990	10, 901	405, 690	1, 111	11月8日最大	1, 623
R3 年 度	273, 383	130, 374	12, 236	415, 993	1, 140	12月31日最大	1, 504


イ 給水量の推移（年度別）

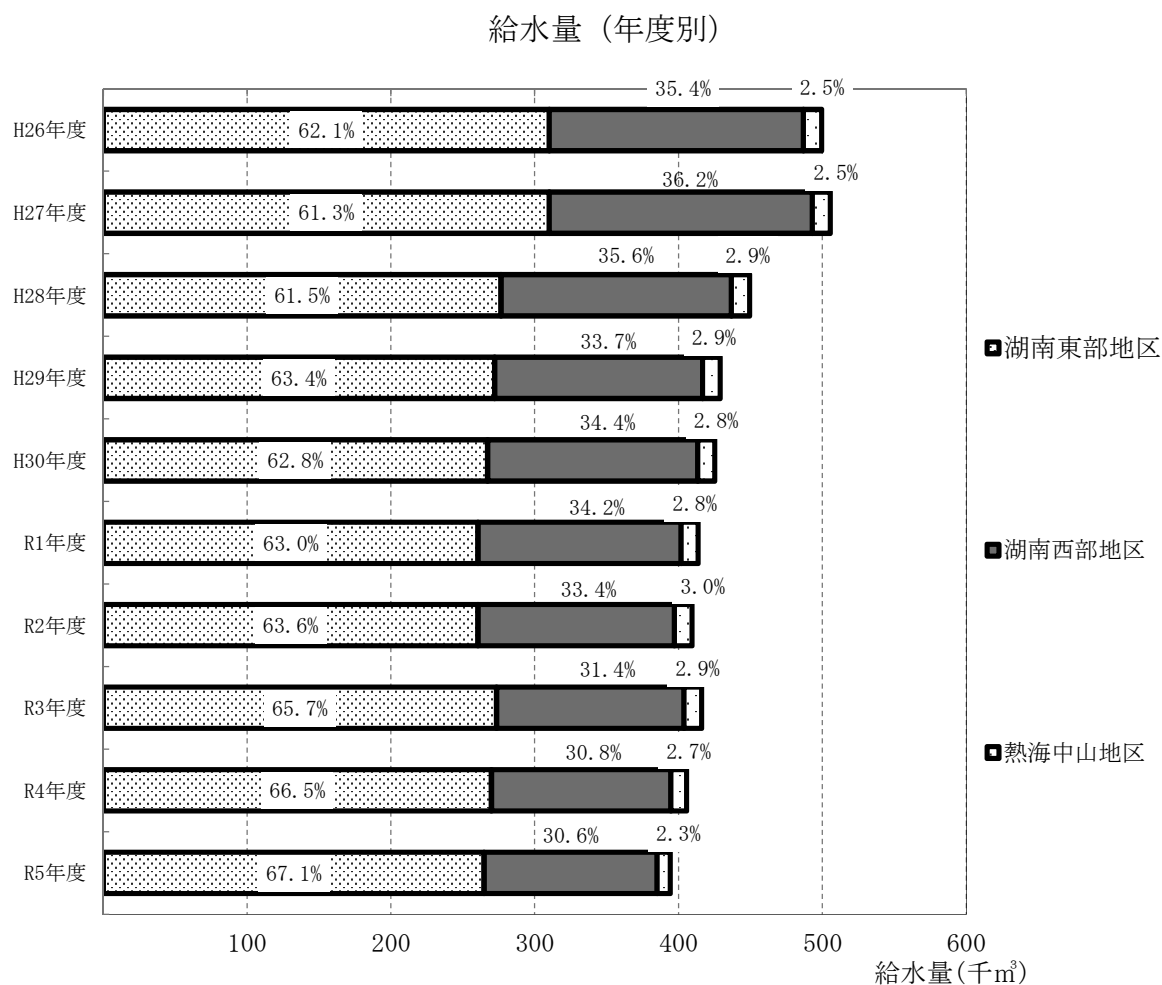

(単位：m³)

浄水場別 年度別	湖南東部地区	湖南西部地区	熱海中山地区	計	1 日平均
H26 年度	310,060	176,797	12,554	499,411	1,368
H27 年度	310,072	182,893	12,554	505,519	1,381
H28 年度	276,452	160,243	12,814	449,509	1,262
H29 年度	272,059	144,772	12,234	429,065	1,176
H30 年度	267,129	146,285	11,744	425,158	1,165
R1 年度	260,538	141,377	11,649	413,564	1,130
R2 年度	260,446	136,748	12,230	409,424	1,122
R3 年度	273,383	130,374	12,236	415,993	1,140
R4 年度	269,799	124,990	10,901	405,690	1,111
R5 年度	264,647	120,490	9,139	394,276	1,077

ウ 時間別給水量

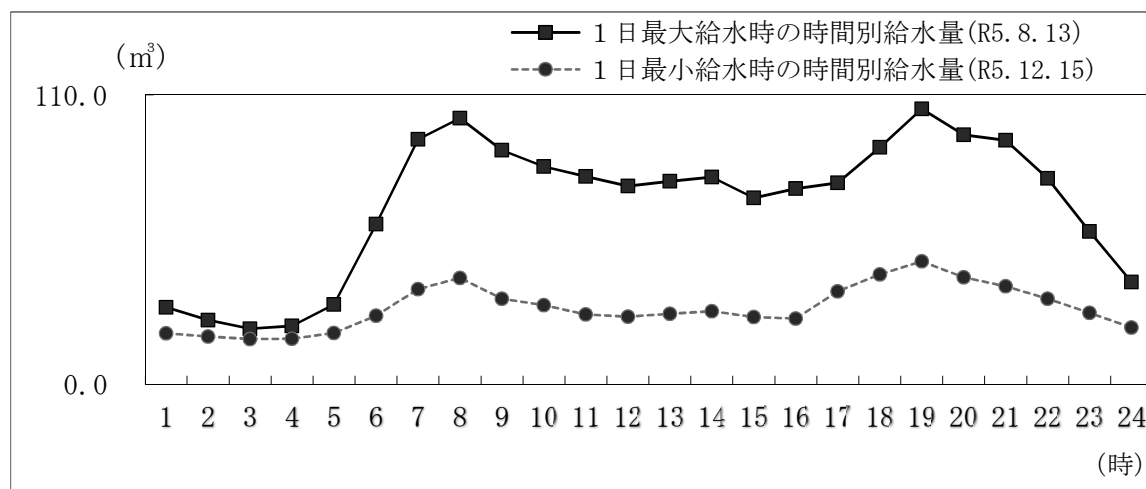

(単位：m³)

区分 時	1日最大給水時の時間別給水量(R5. 8. 13)				1日最小給水時の時間別給水量(R5. 12. 15)			
	湖南東部 地区	湖南西部 地区	熱海中山 地区	計	湖南東部 地区	湖南西部 地区	熱海中山 地区	計
1	23	6	0.2	29.2	19	0.1	0.3	19.4
2	19	5	0.3	24.3	18	0.0	0.1	18.1
3	17	4	0.1	21.1	17	0.1	0.1	17.2
4	18	4	0.2	22.2	17	0.0	0.3	17.3
5	22	8	0.3	30.3	19	0.1	0.4	19.5
6	39	21	0.9	60.9	25	0.3	0.7	26.0
7	54	30	9.1	93.1	34	0.5	1.6	36.1
8	59	36	6.1	101.1	38	0.4	2.0	40.4
9	55	32	2.0	89.0	31	0.4	1.1	32.5
10	49	32	1.8	82.8	29	0.1	1.0	30.1
11	46	32	1.0	79.0	26	0.1	0.5	26.6
12	46	28	1.3	75.3	25	0.2	0.5	25.7
13	48	28	1.1	77.1	26	0.2	0.6	26.8
14	46	32	0.7	78.7	27	0.3	0.4	27.7
15	44	26	0.8	70.8	25	0.1	0.5	25.6
16	47	26	1.3	74.3	24	0.1	0.9	25.0
17	49	26	1.6	76.6	34	0.3	1.0	35.3
18	57	31	2.1	90.1	40	0.4	1.3	41.7
19	64	39	1.7	104.7	44	1.0	1.7	46.7
20	58	34	2.8	94.8	38	0.5	2.2	40.7
21	56	34	2.7	92.7	35	0.8	1.4	37.2
22	51	25	2.2	78.2	31	0.3	1.2	32.5
23	38	18	2.0	58.0	26	0.1	1.1	27.2
24	28	10	0.8	38.8	21	0.1	0.5	21.6
計	1,033	567	43.1	1,643.1	669	6.5	21.4	696.9

(2) 電力使用量

(単位: kWh)

施設別 月別	浄水場									増圧ポンプ場
	湖南東部地区			湖南西部地区	熱海中山地区				合計	湖南西部地区
	第一水源地	第二水源地	計	水源地	第一水源地	第二水源地	配水池	計		一本木増圧ポンプ場
R5. 4	6,882	7,157	14,039	2,978	1	480	255	736	17,753	242
5	6,584	7,088	13,672	2,943	0	409	219	628	17,243	250
6	5,959	6,389	12,348	2,639	0	363	196	559	15,546	230
7	6,227	7,221	13,448	2,873	0	424	229	653	16,974	277
8	6,235	6,536	12,771	2,818	1	398	219	618	16,207	299
9	6,723	8,160	14,883	3,288	0	481	260	741	18,912	335
10	5,428	7,120	12,548	2,651	0	402	212	614	15,813	275
11	5,005	8,024	13,029	2,588	0	385	204	589	16,206	261
12	6,033	7,772	13,805	2,665	0	401	212	613	17,083	257
R6. 1	5,657	8,636	14,293	2,795	0	408	215	623	17,711	292
2	4,794	7,278	12,072	2,411	0	328	175	503	14,986	204
3	4,448	8,679	13,127	2,674	0	419	220	639	16,440	246
計	69,975	90,060	160,035	33,323	2	4,898	2,616	7,516	200,874	3,168
月 平 均	5,831	7,505	13,336	2,777	0	408	218	626	16,740	264
浄水場別 給水量 1 m ³ 当りの 電力量	0.605			0.277	0.822				0.509	
R4 年度	76,848	83,615	160,463	34,503	2	5,324	2,811	8,137	203,103	3,937
R3 年度	79,417	77,983	157,400	35,453	2	5,887	3,184	9,073	201,926	4,646

(3) 電力使用料金

(単位: 円 税込)


施設別 月別	浄水場									増圧ポンプ場
	湖南東部地区			湖南西部地区	熱海中山地区				合計	湖南西部地区
	第一水源地	第二水源地	計	水源地	第一水源地	第二水源地	配水池	計		一本木増圧ポンプ場
R5. 4	120,869	123,633	244,502	66,977	2,417	9,325	12,088	23,830	335,309	7,093
5	103,074	108,108	211,182	60,439	1,265	7,462	11,120	19,847	291,468	6,697
6	105,855	111,064	216,919	61,136	1,275	7,522	11,236	20,033	298,088	6,858
7	131,769	148,285	280,054	75,321	1,300	9,939	12,683	23,922	379,297	8,587
8	130,110	134,081	264,191	73,468	2,488	9,356	12,439	24,283	361,942	8,879
9	130,821	152,793	283,614	77,817	1,300	10,239	12,849	24,388	385,819	9,117
10	122,690	152,919	275,609	73,850	1,300	9,920	12,578	23,798	373,257	8,806
11	108,331	159,021	267,352	69,230	1,300	9,093	12,159	22,552	359,134	8,196
12	124,383	152,588	276,971	69,835	1,300	9,260	12,239	22,799	369,605	8,057
R6. 1	118,017	167,216	285,233	72,036	1,300	9,378	12,290	22,968	380,237	8,650
2	103,742	144,735	248,477	65,703	1,300	8,047	11,625	20,972	335,152	7,174
3	98,661	170,113	268,774	70,655	1,300	9,669	12,430	23,399	362,828	7,933
計	1,398,322	1,724,556	3,122,878	836,467	17,845	109,210	145,736	272,791	4,232,136	96,047
月 平 均	116,527	143,713	260,240	69,706	1,487	9,101	12,145	22,733	352,678	8,004
浄水場別 給水量 1 m ³ 当りの 電力料金	11.80円			6.94円	29.85円				10.73円	
R4 年度	184,474	1,969,949	3,814,123	998,404	17,498	138,325	158,784	314,607	5,127,134	125,324
R3 年度	1,667,806	1,630,857	3,298,663	916,856	17,439	132,857	156,928	307,224	4,522,743	125,600

(4) 有効(有収・無収)水量及び無効水量

(単位：m³)

月別	区分	給水量 (A)	有効水量			無効水量 (E)
			有収水量 (B)	無収水量 (C)	計 (D)	
R 5.	4	32,303	21,697		21,697	10,606
	5	35,132	23,283		23,283	11,850
	6	32,331	23,312		23,312	9,020
	7	34,647	23,638		23,638	11,009
	8	37,047	23,620		23,620	13,428
	9	32,118	25,984		25,984	6,135
	10	31,953	25,999		25,999	5,954
	11	30,548	22,321		22,321	8,228
	12	32,183	22,313		22,313	9,871
R 6.	1	33,207	21,895		21,895	11,313
	2	30,589	21,905	53	21,958	8,632
	3	32,218	21,725		21,725	10,493
	計	394,276	277,688	53	277,741	116,535
	月 平 均	32,856	23,141	4	23,145	9,711
	1 日 平 均	1,077	759	0	759	317
	年 間 (%)	—	有収率 = (B) / (A) 70.4	無収率 = (C) / (A) 0.0	有効率 = (D) / (A) 70.4	無効率 = (E) / (A) 29.6
	R 4 年 度	405,690	295,500	419	295,919	109,771

※月別の数値で、無効水量が増減しているのは、検針時期のずれ等の要因が考えられる。

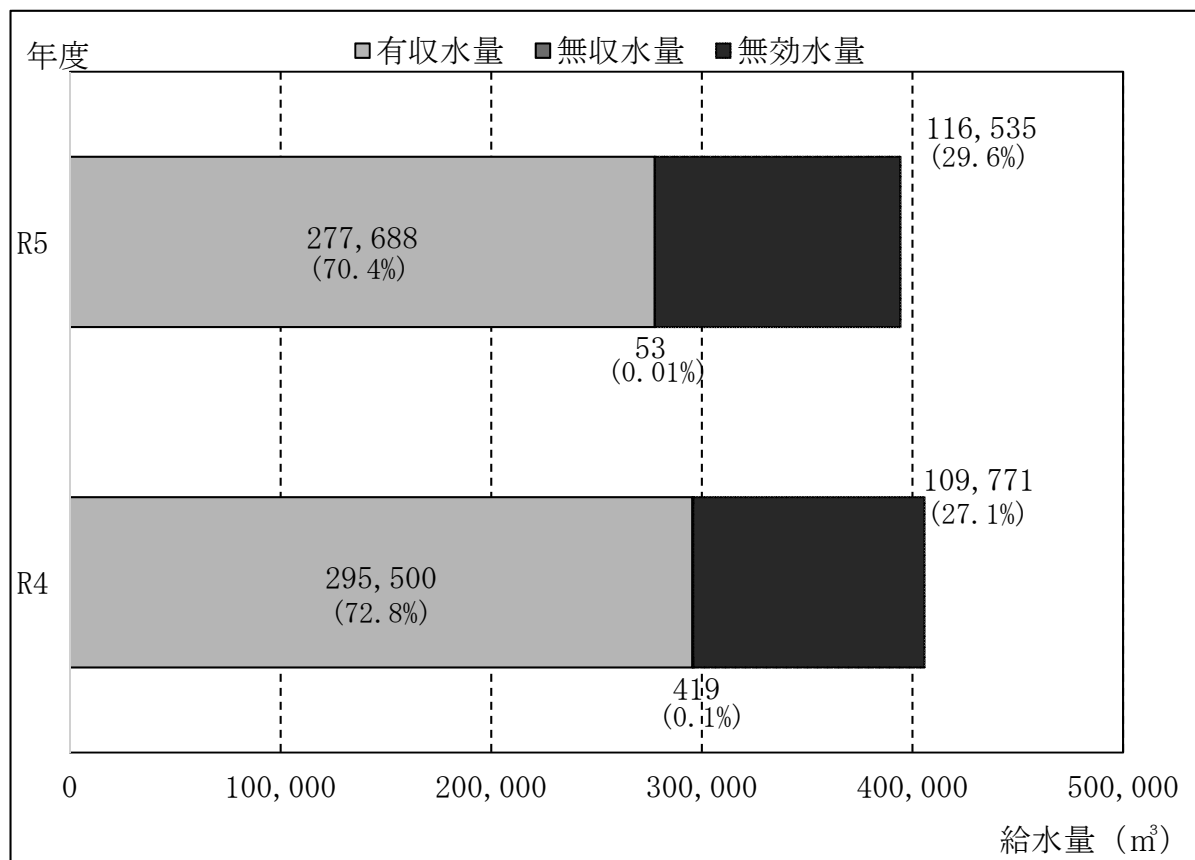

(5) 配水管等

湖南東部地区

(単位：m)

口径別	R4 年 度 末 総 延 長	R5年度中の増減				R5 年 度 末 総 延 長
		布設	受贈	撤去	計	
13 mm	14.00					14.00
20 mm	14.00					14.00
25 mm	170.00					170.00
40 mm	5.10					5.10
50 mm	4,083.28					4,083.28
75 mm	6,178.15					6,178.15
80 mm	23.13					23.13
100 mm	5,191.25					5,191.25
150 mm	7,413.00					7,413.00
200 mm	7,165.99					7,165.99
250 mm	2,570.70					2,570.70
300 mm	254.84					254.84
計	33,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	33,083.44

湖南西部地区

口径別	R4 年 度 末 総 延 長	R5年度中の増減				R5 年 度 末 総 延 長
		布設	受贈	撤去	計	
20 mm	48.10					48.10
25 mm	0.50					0.50
30 mm	1.00					1.00
32 mm	11.50					11.50
40 mm	4.50					4.50
50 mm	3,095.02					3,095.02
75 mm	6,175.41					6,175.41
80 mm	57.20					57.20
100 mm	6,326.05					6,326.05
125 mm	518.45					518.45
150 mm	10,971.68					10,971.68
200 mm	2,781.34					2,781.34
250 mm	30.00					30.00
300 mm	2,836.90					2,836.90
計	32,857.65	0.00	0.00	0.00	0.00	32,857.65

熱海中山地区

口径別	R4 年 度 末 総 延 長	R5年度中の増減				R5 年 度 末 総 延 長
		布設	受贈	撤去	計	
20 mm	1.00					1.00
30 mm	1.00					1.00
40 mm	11.78					11.78
50 mm	183.45					183.45
75 mm	633.96					633.96
80 mm	53.38	0.26				53.64
100 mm	796.92					796.92
125 mm	276.45					276.45
150 mm	116.00					116.00
計	2,073.94	0.26	0.00	0.00	0.00	2,074.20

簡易水道管路総延長 68,015.29

(6) 消火栓の設置数及び修繕基数

(単位：基)

区分 年度	新設		撤去		地上式を地下式に改良		受贈		設置総数			修繕基数		
	地上	地下	地上	地下	地上	地下	地上	地下	地上	地下	合計	地上	地下	合計
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140	7	0	7
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	140	0	140	0	0	0

(7) 漏水調査（委託）

ア 漏水調査実績

年度	配水管調査延長（km）	発見件数（件）	一日当たり推定漏水防止水量（m ³ ）
R5	0	0	0
R4	0	0	0
R3	0	0	0

イ 漏水調査結果（内訳）

(単位：m³/日)

区分 漏水種別	公道部分		宅地内部分				計		構成比率（％）	
			一 次 側 （メーター前）		二 次 側 （メーター後）		件数	水量	件数	水量
	件数	水量	件数	水量	件数	水量				
配水管	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
給水管	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
止水栓	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
分水栓	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
メーター パッキン	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
仕切弁	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
空気弁	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
消火栓	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
その他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00		
計	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0

(8) その他の漏水調査結果

(単位：m³/日)

区分 漏水種別	公道部分		宅地内部分				計		構成比率 (%)	
			一 次 側 (メーター前)		二 次 側 (メーター後)		件数	水量	件数	水量
	件数	水量	件数	水量	件数	水量				
配水管	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
給水管	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
止水栓	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
分水栓	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
メーター パッキン	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
仕切弁	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
空気弁	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
消火栓	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
その他	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-
計	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	-	-

(9) 修繕

ア 修繕件数

(単位：件)

月別 \ 区分	配水管等	給水管等 (公道部分)	宅地内給水管等	計
R5. 4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	1	0	0	1
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	1	0	0	1
12	0	0	0	0
R6. 1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
計	2	0	0	2
月 平 均	0.2	0.0	0.0	0.2
R4 年 度	1	1	2	4
R3 年 度	2	0	1	3

イ 配水管等の修繕内容

(単位：件)

亀裂	接合不良	腐食	空気弁不良	仕切弁不良	フランジ等継手 パッキン劣化	その他	計
1	0	0	0	0	0	1	2

ウ 給水管等（公道部分）及び宅地内給水管等の修繕内容

(単位：件)

亀裂	接合不良	腐食	止水栓不良	メーター パッキン劣化	その他	計
0	0	0	0	0	0	0

(10) 簡易水道加入金

(単位：千円)

口径別 月別	1 3 mm		2 0 mm		2 5 mm		4 0 mm		5 0 mm		7 5 mm		計	
	個数	金額	個数	金額	個数	金額	個数	金額	個数	金額	個数	金額	個数	金額
R 5 . 4													0	0
5													0	0
6													0	0
7													0	0
8													0	0
9													0	0
10													0	0
11													0	0
12													0	0
R 6 . 1													0	0
2													0	0
3													0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4 年 度	1	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	51

7 業務・料金

(1) 検針業務

月	別	検 針 件 数
R5.	4	0
	5	1,516
	6	0
	7	1,514
	8	0
	9	1,515
	10	0
	11	1,518
	12	0
R6.	1	1,519
	2	0
	3	1,519
計		9,101
月 平 均		758

(2) 徴収業務

ア 湖南簡易水道水道料金の調定及び収入

(単位：円 税抜)

月別	区分	調定		収入		収入率 (%)	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
R5.	4	1	3,840	1	3,840	100.0	100.0
	5	1,377	5,518,150	1,194	4,724,070	86.7	85.6
	6	8	10,785	157	680,155	—	—
	7	1,375	5,635,605	1,223	5,036,305	88.9	89.4
	8	8	6,990	141	555,545	—	—
	9	1,387	6,050,565	55	281,655	4.0	4.7
	10	11	16,410	1,353	5,815,335	—	—
	11	1,377	5,347,830	1,239	4,897,420	90.0	91.6
	12	19	20,385	151	483,560	—	—
R6.	1	1,301	5,152,290	1,164	4,606,465	89.5	89.4
	2	2	5,625	136	546,530	—	—
	3	1,293	5,196,390	1,169	4,453,810	90.4	85.7
計		8,159	32,964,865	7,983	32,084,690	97.8	97.3
月 平 均		680	2,747,072	665	2,673,724	97.8	97.3

イ 湖南簡易水道調定明細

口径別	区分	栓件数(件)	使用水量 (m³)	調定額 (円)
	13mm	15,488	238,744	27,627,015
	20	382	9,633	1,476,400
	25	228	9,049	1,557,810
	40	43	9,015	1,409,340
	50	25	1,620	487,500
	75	12	318	406,800
臨 時		12	33	0
計		16,190	268,412	32,964,865

ウ 熱海中山簡水水道料金の調定及び収入

(単位：円 税抜)

月別	区分	調定		収入		収入率 (%)	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額
R5.	4	0	0	0	0	—	—
	5	68	209,680	52	163,780	76.5	78.1
	6	0	0	13	37,920	—	—
	7	68	196,000	56	165,100	82.4	84.2
	8	0	0	13	30,060	—	—
	9	68	223,240	4	18,020	5.9	8.1
	10	0	0	64	204,740	—	—
	11	68	219,880	51	166,040	75.0	75.5
	12	2	1,995	16	48,510	—	—
R6.	1	67	207,610	51	164,680	76.1	79.3
	2	1	945	14	35,175	—	—
	3	67	207,550	55	168,760	82.1	81.3
計		409	1,266,900	389	1,202,785	95.1	94.9
月 平 均		34	105,575	32	100,232	94.1	94.9

エ 熱海中山簡水調定明細


口径別	区分	栓件数(件)	使用水量 (m³)	調定額 (円)
	13mm	719	7,939	1,008,960
	20	96	1,337	257,940
	25	0	0	0
	40	0	0	0
	50	0	0	0
	75	0	0	0
臨 時		0	0	0
計		815	9,276	1,266,900

オ 湖南簡易水道扱別収入明細


(単位：円 税抜)

区分 月別	クレジット		納付		口座振替		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
R 5. 4	0	0	1	3,840	0	0	1	3,840
5	0	0	27	226,880	1,167	4,497,190	1,194	4,724,070
6	11	24,440	93	431,050	53	224,665	157	680,155
7	0	0	42	235,565	1,181	4,800,740	1,223	5,036,305
8	11	25,280	91	363,660	39	166,605	141	555,545
9	0	0	43	240,480	12	41,175	55	281,655
10	12	29,980	112	461,520	1,229	5,323,835	1,353	5,815,335
11	0	0	36	204,215	1,203	4,693,205	1,239	4,897,420
12	12	28,600	96	350,200	43	104,760	151	483,560
R 6. 1	0	0	36	189,425	1,128	4,417,040	1,164	4,606,465
2	13	30,280	91	391,315	32	124,935	136	546,530
3	0	0	45	218,600	1,124	4,235,210	1,169	4,453,810
計	59	138,580	713	3,316,750	7,211	28,629,360	7,983	32,084,690
月 平 均	5	11,548	59	276,396	601	2,385,780	665	2,673,724
構成比率(%)	0.7	0.4	8.9	10.3	90.4	89.3	100.0	100.0

扱別収入件数

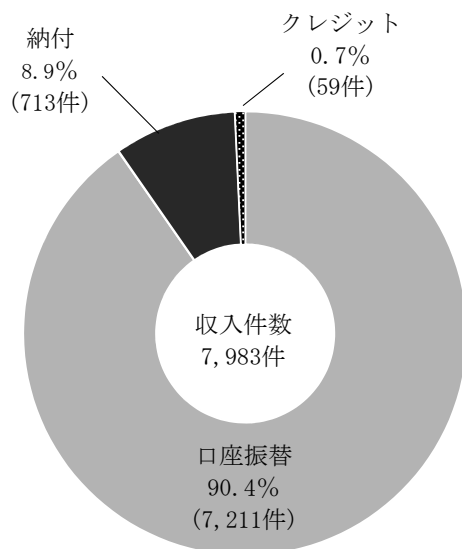

扱別収入金額

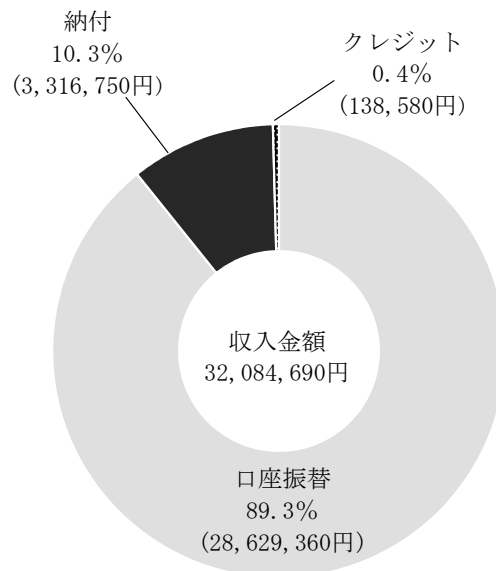


カ 熱海中山簡易水道扱別収入明細


(単位：円 税抜)

区分 月別	クレジット		納付		口座振替		合計	
	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額
R 5. 4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	3	9,860	49	153,920	52	163,780
6	2	10,260	10	23,040	1	4,620	13	37,920
7	0	0	6	21,920	50	143,180	56	165,100
8	2	6,000	10	19,680	1	4,380	13	30,060
9	0	0	4	18,020	0	0	4	18,020
10	2	7,440	12	28,680	50	168,620	64	204,740
11	0	0	2	5,540	49	160,500	51	166,040
12	2	10,560	13	36,900	1	1,050	16	48,510
R 6. 1	0	0	4	13,700	47	150,980	51	164,680
2	3	12,045	9	15,570	2	7,560	14	35,175
3	0	0	7	17,480	48	151,280	55	168,760
計	11	46,305	80	210,390	298	946,090	389	1,202,785
月 平 均	1	3,859	7	17,533	25	78,841	32	100,232
構成比率(%)	2.8	3.8	20.6	17.5	76.6	78.7	100.0	100.0

扱別収入件数

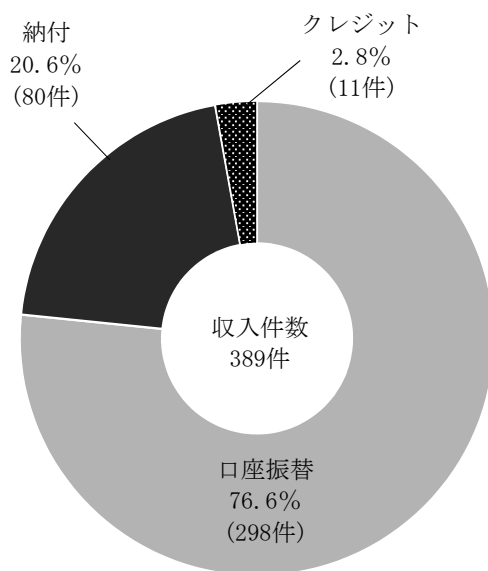

扱別収入金額

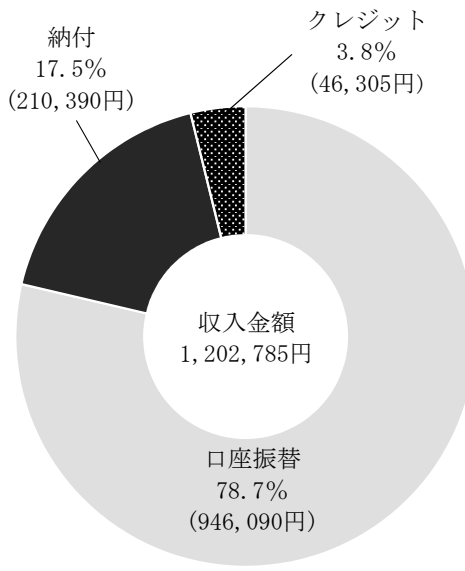

(3) 口径別・月別使用水量及び調定額

ア 湖南簡易水道口径別・月別使用水量

月別 口径別	4	5	6	7	8	9	10
13mm	0	40,446	59	40,263	22	44,471	26
20	0	1,568	0	1,561	0	1,805	0
25	0	1,401	0	1,459	0	1,989	0
40	0	1,284	0	2,216	0	1,524	0
50	0	267	0	287	0	411	0
75	0	51	0	62	0	58	0
臨時	1	0	0	5	0	0	27
計	1	45,017	59	45,853	22	50,258	53

イ 湖南簡易水道口径別・月別調定額

月別 口径別	4	5	6	7	8	9	10
13mm	3,840	4,683,900	10,785	4,636,245	6,990	5,039,085	16,410
20	0	239,200	0	245,040	0	271,320	0
25	0	241,890	0	277,020	0	331,680	0
40	0	207,240	0	327,660	0	244,440	0
50	0	78,360	0	80,760	0	95,640	0
75	0	67,560	0	68,880	0	68,400	0
臨時	0	0	0	0	0	0	0
計	3,840	5,518,150	10,785	5,635,605	6,990	6,050,565	16,410

(単位：m³)

11	12	1	2	3	計	月平均	構成比率 (%)
38,120	30	37,786	57	37,464	238,744	19,895	88.9
1,639	0	1,612	0	1,448	9,633	803	3.6
1,546	0	1,318	0	1,336	9,049	754	3.4
1,320	0	1,271	0	1,400	9,015	751	3.4
287	0	194	0	174	1,620	135	0.6
53	0	47	0	47	318	27	0.1
0	0	0	0	0	33	3	0.0
42,965	30	42,228	57	41,869	268,412	22,368	100.0

(単位：円 税抜)

11	12	1	2	3	計	月平均	構成比率 (%)
4,439,970	20,385	4,365,150	5,625	4,398,630	27,627,015	2,302,251	88.3
253,620	0	242,220	0	225,000	1,476,400	123,033	4.5
285,480	0	210,300	0	211,440	1,557,810	129,818	4.7
220,200	0	197,160	0	212,640	1,409,340	117,445	4.3
80,760	0	70,380	0	81,600	487,500	40,625	1.5
67,800	0	67,080	0	67,080	406,800	33,900	1.2
0	0	0	0	0	0	0	0.0
5,347,830	20,385	5,152,290	5,625	5,196,390	32,964,865	2,747,072	100.0

ウ 熱海中山簡易水道口径別・月別使用水量

月別 口径別	4	5	6	7	8	9	10
13mm	0	1,320	0	1,150	0	1,459	0
20	0	227	0	214	0	228	0
25	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0
臨時	0	0	0	0	0	0	0
計	0	1,547	0	1,364	0	1,687	0

エ 熱海中山簡易水道口径別・月別調定額

月別 口径別	4	5	6	7	8	9	10
13mm	0	166,260	0	153,900	0	180,120	0
20	0	43,420	0	42,100	0	43,120	0
25	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0
臨時	0	0	0	0	0	0	0
計	0	209,680	0	196,000	0	223,240	0

(単位：m³)

11	12	1	2	3	計	月平均	構成比率 (%)
1,400	7	1,288	0	1,315	7,939	662	85.6
223	0	236	0	209	1,337	111	14.4
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0.0
1,623	7	1,524	0	1,524	9,276	773	100.0


(単位：円 税抜)

11	12	1	2	3	計	月平均	構成比率 (%)
177,240	1,995	162,870	945	165,630	1,008,960	84,080	79.6
42,640	0	44,740	0	41,920	257,940	21,495	20.4
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0.0
219,880	1,995	207,610	945	207,550	1,266,900	105,575	100.0

(4) 口径別使用水量及び調定額の推移


ア 湖南簡易水道13・20mm口径

年度	調定件数	使用水量		
		20m ³ /月以下 (60円/m ³)	21m ³ /月以上 (120円/m ³)	合計 (m ³)
R4	8,100	189,981	75,786	265,767
R5	7,996	184,910	63,467	248,377

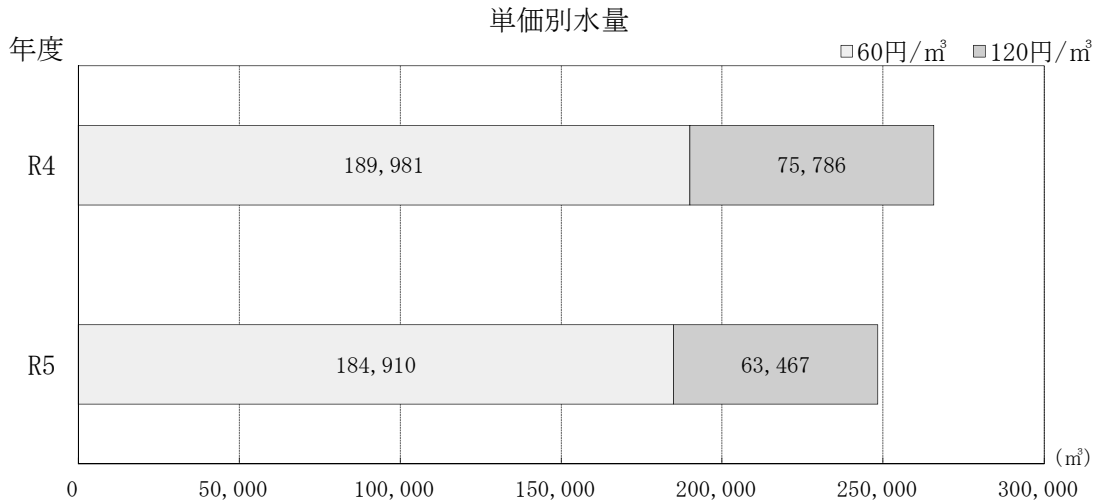


イ 湖南簡易水道25mm口径以上

年度	調定件数	使用水量		
		20m ³ /月以下 (60円/m ³)	21m ³ /月以上 (120円/m ³)	合計 (m ³)
R4	168	3,890	15,916	19,806
R5	163	4,085	15,950	20,035

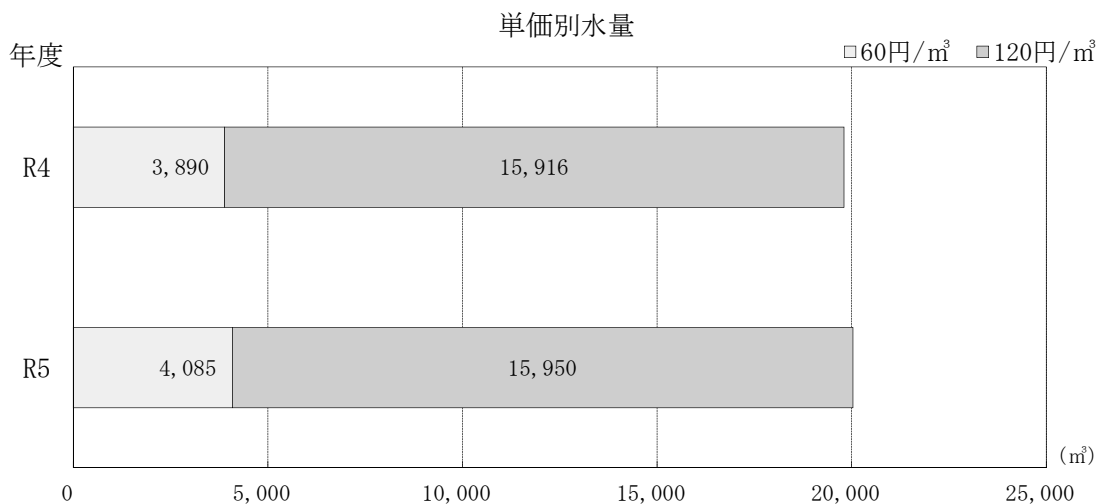


年度	準備料金 (円)	すう勢 比 率	水量料金 (円)	すう勢 比 率	水道料金 (準備料金+水量料金) (円)	すう勢 比 率
R4	10,231,476	100.0	19,837,320	100.0	30,068,796	100.0
R5	10,390,795	101.6	18,712,620	94.3	29,103,415	96.8

※すう勢比率 令和4年度を100とする

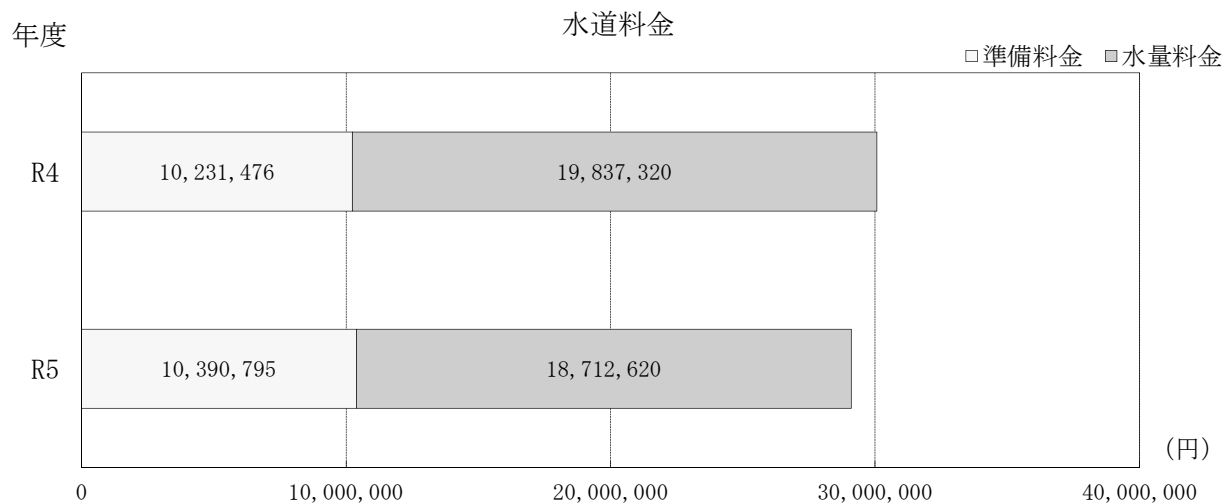


年度	準備料金 (円)	すう勢 比 率	水量料金 (円)	すう勢 比 率	水道料金 (準備料金+水量料金) (円)	すう勢 比 率
R4	1,688,085	100.0	2,097,010	100.0	3,785,095	100.0
R5	1,704,330	101.0	2,157,120	102.9	3,861,450	102.0

※すう勢比率 令和4年度を100とする

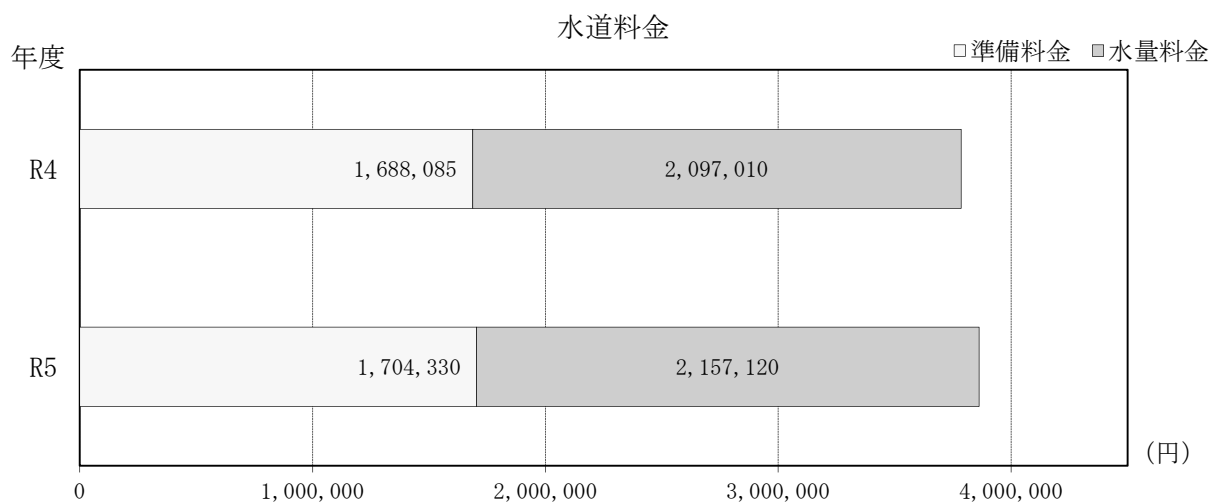

ウ 熱海中山簡易水道13・20mm口径

年度	調定件数	使 用 水 量		
		20m ³ /月以下 (60円/m ³)	21m ³ /月以上 (120円/m ³)	合計 (m ³)
R4	413	8,009	1,914	9,923
R5	409	7,728	1,538	9,266

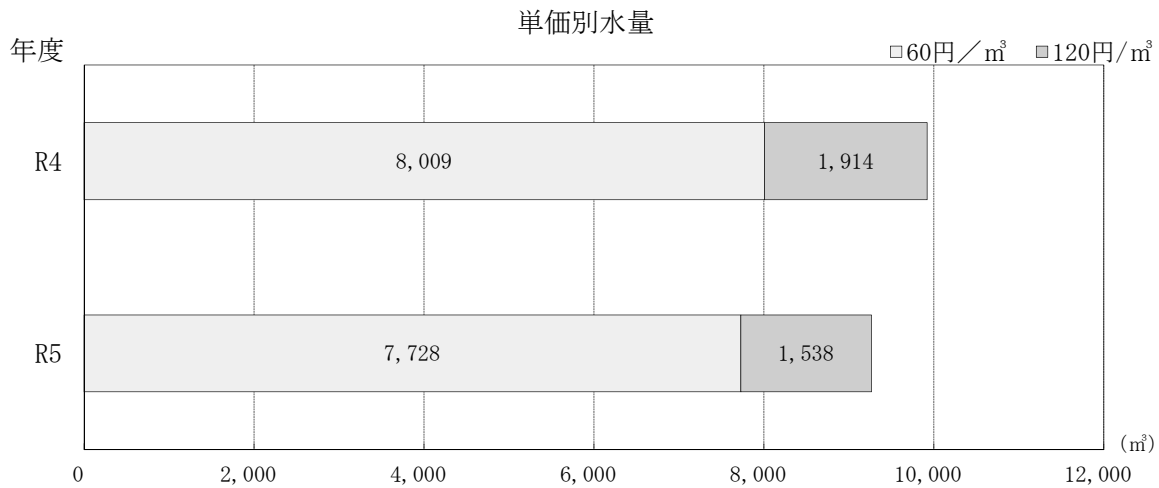


エ 熱海中山簡易水道25mm口径以上

年度	調定件数	使 用 水 量		
		20m ³ /月以下 (60円/m ³)	21m ³ /月以上 (120円/m ³)	合計 (m ³)
R4	0	0	0	0
R5	0	0	0	0

年度	準備料金 (円)	すう勢 比率	水量料金 (円)	すう勢 比率	水道料金 (準備料金+水量料金) (円)	すう勢 比率
R4	607,630	100.0	687,865	100.0	1,295,495	100.0
R5	617,460	101.6	649,440	94.4	1,266,900	97.8


※すう勢比率 令和4年度を100とする

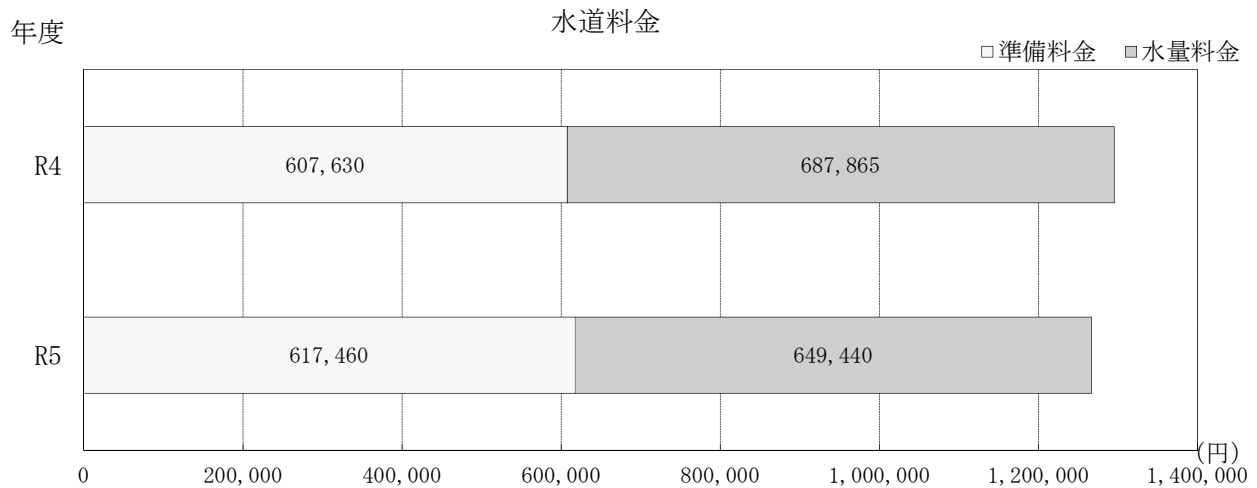


年度	準備料金 (円)	すう勢 比率	水量料金 (円)	すう勢 比率	水道料金 (準備料金+水量料金) (円)	すう勢 比率
R4	0	0.0	0	0.0	0	0.0
R5	0	0.0	0	0.0	0	0.0

※すう勢比率 令和4年度を100とする


湖南簡易水道口径別使用水量割合

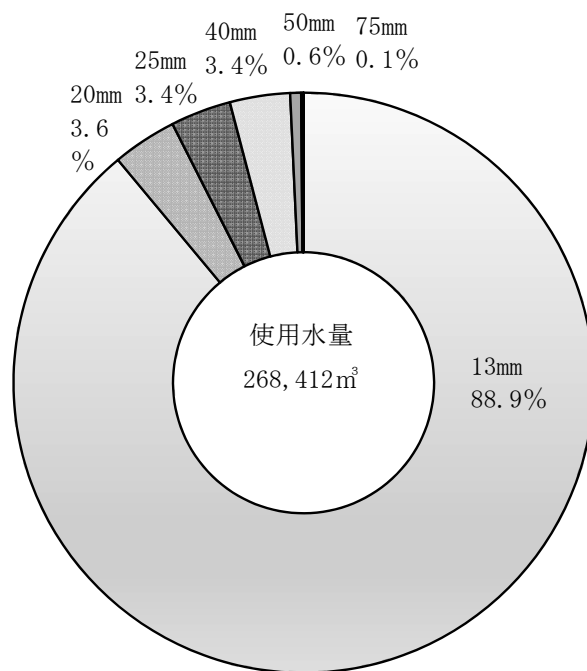


湖南簡易水道口径別調定額割合

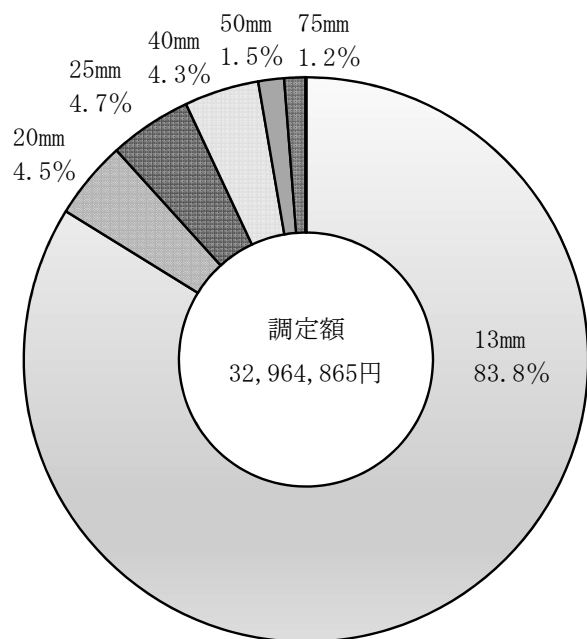


熱海中山簡易水道口径別使用水量割合

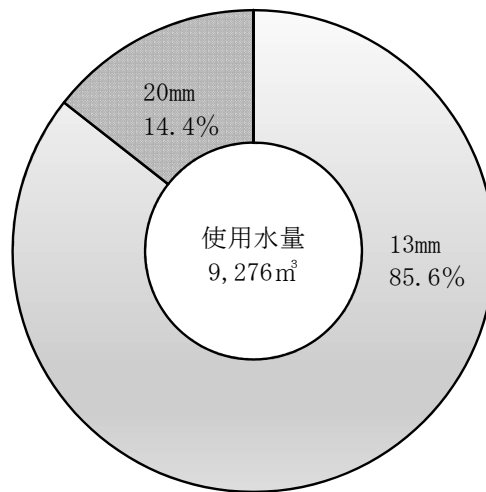


熱海中山簡易水道口径別調定額割合

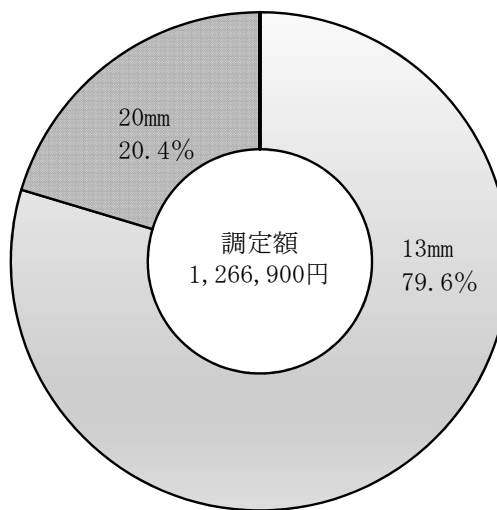

湖南簡易水道用途別使用水量

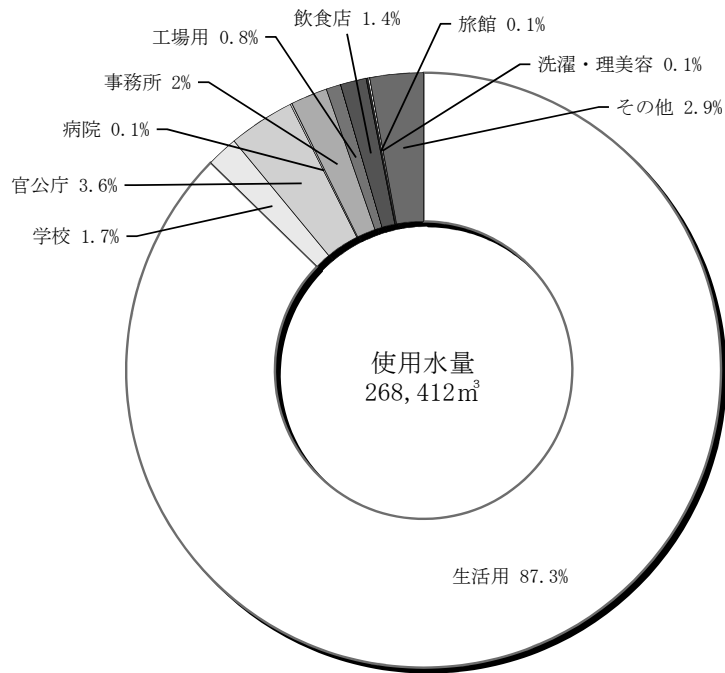


湖南簡易水道用途別一日平均使用水量の推移

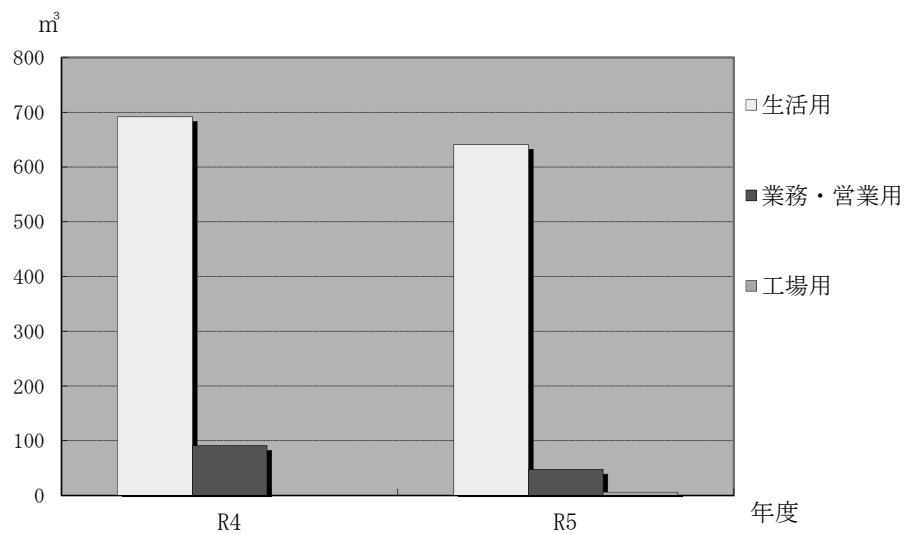


(単位：m³)

年度	R4	R5
生活用	692	641
業務・営業用	91	48
工場用	0	6

※使用水量は有収水量を基にしており、災害等による減免分は含まない。

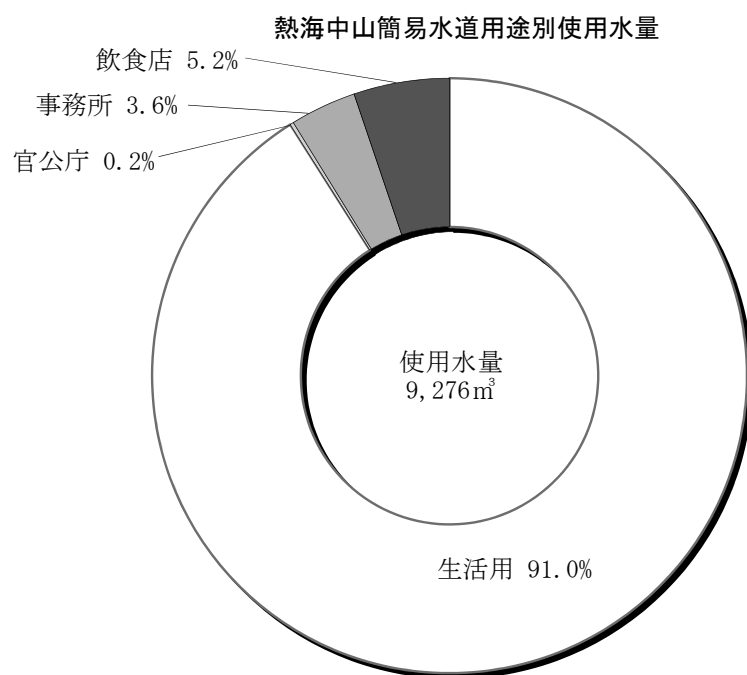

熱海中山簡易水道用途別一日平均使用水量の推移

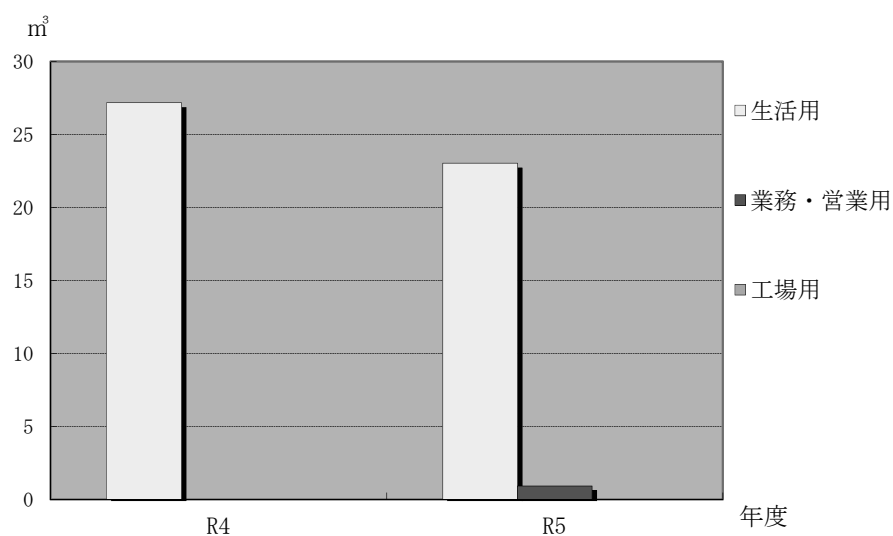

(単位: m³)

年度	R4	R5
生活用	27	23
業務・営業用	0	1
工場用	0	0

※使用水量は有収水量を基にしており、災害等による減免分は含まない。

8 経営・財務

(1) 予算決算対比表

ア 収益的収入及び支出

(収 入)

(単位：円 税込)

科 目		予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減 (B) - (A)	収入率 (%) (B)/(A)
款	項	(A)	(B)		
簡	易水道事業収益	248,962,000	214,261,385	△ 34,700,615	86.1
	営 業 収 益	54,606,000	42,604,995	△ 12,001,005	78.0
	給 水 収 益	40,425,000	37,654,895	△ 2,770,105	93.1
	その他の営業収益	61,000	22,600	△ 38,400	37.0
	他 会 計 負 担 金	14,120,000	4,927,500	△ 9,192,500	34.9
	営 業 外 収 益	194,356,000	171,656,170	△ 22,699,830	88.3
	簡易水道加入金	313,000	0	△ 313,000	0.0
	受 取 利 息	0	297	297	—
	雑 収 益	167,000	86,090	△ 80,910	51.6
	消費税及び地方消費税 還 付 金	0	220,938	220,938	—
	他 会 計 負 担 金	812,000	572,626	△ 239,374	70.5
	長期前受金戻入	33,573,000	33,652,678	79,678	100.2
	他 会 計 補 助 金	159,491,000	137,123,541	△ 22,367,459	86.0
	特 別 利 益	0	220	220	—
	過年度損益修正益	0	220	220	—

(支 出)

(単位：円 税込)

科 目		予 算 額	決 算 額	不 用 額	執行率 (%) (B)/(A)
款	項	(A)	(B)	(A)-(B)	
簡	易水道事業費用	258,057,000	212,879,585	45,177,415	82.5
	営 業 費 用	243,467,000	204,474,147	38,992,853	84.0
	原水及び浄水費	56,986,000	46,808,435	10,177,565	82.1
	配水及び給水費	43,485,000	16,065,764	27,419,236	36.9
	業 務 費	6,622,000	5,738,220	883,780	86.7
	総 係 費	2,671,000	2,117,652	553,348	79.3
	減 価 償 却 費	130,387,000	130,025,180	361,820	99.7
	資 産 減 耗 費	3,316,000	3,718,896	△ 402,896	112.2
	営 業 外 費 用	14,329,000	8,327,959	6,001,041	58.1
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,329,000	8,327,959	1,041	100.0
	雑 支 出	0	0	0	—
	消費税及び地方消費税	6,000,000	0	6,000,000	0.0
	特 別 損 失	261,000	77,479	183,521	29.7
	過年度損益修正損	261,000	77,479	183,521	29.7
	その他特別損失	0	0	0	—

イ 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位：円 税込)

科 目			予 算 額	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	収入率 (%)
款	項	目	(A)	(B)	(B)－(A)	(B)/(A)
資		本 的 収 入	1,526,000	1,128,117	△ 397,883	73.9
	出	資 金	1,525,000	1,128,117	△ 396,883	74.0
		固定資産売却代金	1,000	0	△ 1,000	0.0

(支 出)

(単位：円 税込)

科 目			予 算 額	決 算 額	不用額	執行率 (%)
款	項	目	(A)	(B)	(B)－(A)	(B)/(A)
資		本 的 支 出	103,117,000	102,534,515	△ 582,485	99.4
	建	設 改 良 費	16,084,000	15,502,160	△ 581,840	96.4
		施設拡張改良費	15,000,000	14,465,000	△ 535,000	96.4
		固定資産購入費	1,084,000	1,037,160	△ 46,840	95.7
	企	業 債 償 還 金	87,033,000	87,032,355	△ 645	100.0



(2) 比較損益計算書

(単位：千円)

科目 \ 年度	R4		R5		すう勢比率
	金 額	構成比率 (%)	金 額	構成比率 (%)	R5年度 (%)
営 業 収 益	35,423	17.0	39,181	18.6	110.6
給 水 収 益	35,149	16.9	34,231	16.3	97.4
そ の 他 の 営 業 収 益	274	0.1	4,950	2.3	1,806.6
営 業 費 用	192,035	92.0	200,851	95.4	104.6
原 水 及 び 浄 水 費	47,724	22.9	45,360	21.5	95.0
配 水 及 び 給 水 費	7,203	3.4	14,605	6.9	202.8
業 務 費	5,210	2.5	5,217	2.5	100.1
総 係 費	1,855	0.9	1,925	0.9	103.8
減 価 償 却 費	129,565	62.1	130,025	61.8	100.4
資 産 減 耗 費	478	0.2	3,719	1.8	778.0
営業利益(損失△)	△ 156,612	—	△ 161,670	—	103.2
営 業 外 収 益	173,199	83.0	171,392	81.4	99.0
簡 易 水 道 加 入 金	47	0.0	0	0.0	0.0
受 取 利 息	1	0.0	1	0.0	100.0
雑 収 益	116	0.1	86	0.0	74.1
他 会 計 負 担 金	530	0.2	530	0.3	100.0
長 期 前 受 金 戻 入	33,573	16.1	33,652	16.0	100.2
一 般 会 計 補 助 金	138,932	66.6	137,123	65.1	98.7
営 業 外 費 用	11,835	5.7	9,649	4.6	81.5
支払利息及び企業債取扱諸費	11,028	5.3	8,328	4.0	75.5
雑 支 出	807	0.4	1,321	0.6	163.7
経常利益(損失△)	4,752	—	73	—	1.5
特 別 利 益	9	0.0	1	0.0	11.1
過 年 度 損 益 修 正 益	9	0.0	1	0.0	11.1
特 別 損 失	4,761	2.3	74	0.0	1.6
過 年 度 損 益 修 正 損	32	0.0	74	0.0	231.3
そ の 他 特 別 損 失	4,729	2.3	0	0.0	0.0
当年度純利益(損失△)	0	—	0	—	



※すう勢比率 令和4年度を100とする。

収 益 構 成

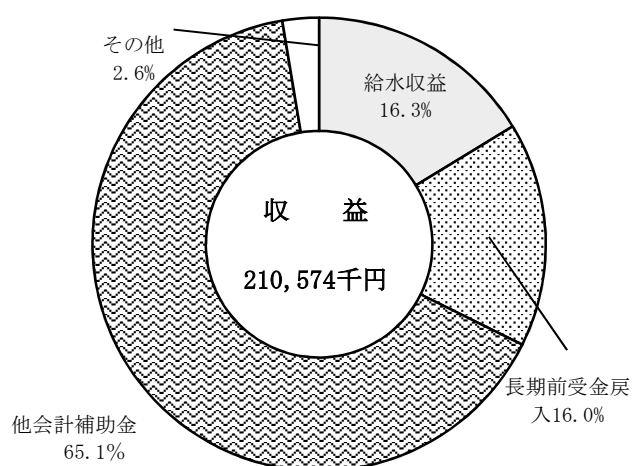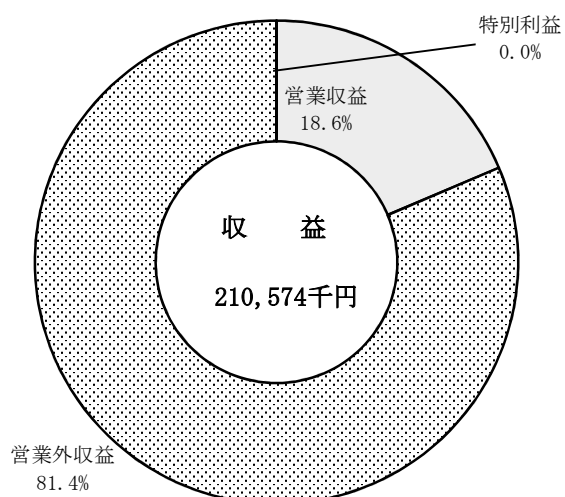

※金額は「比較損益計算書」による。

費 用 構 成

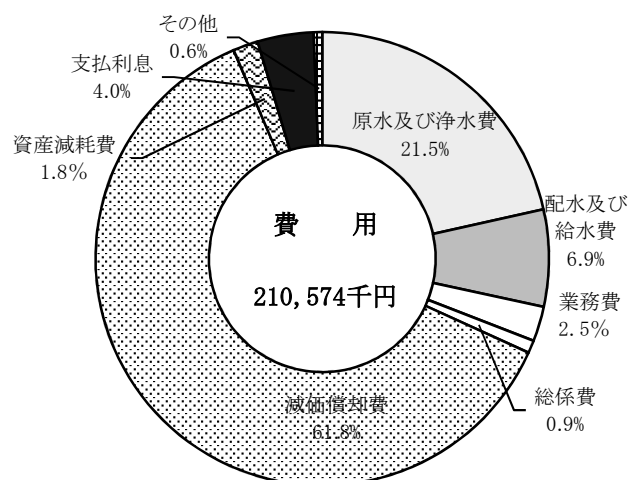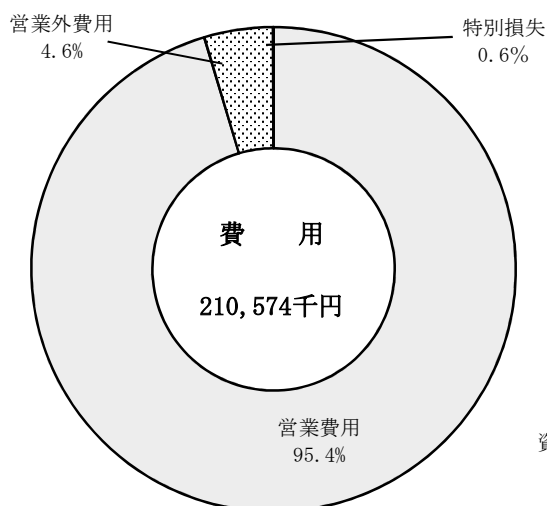

※金額は「比較損益計算書」による。


(3) 比較貸借対照表

(単位：千円)

科目	年度	R4		R5		すう勢比率
		金額 (千円)	構成 比率 (%)	金額 (千円)	構成 比率 (%)	R5年度 (%)
土地		10,979	0.6	10,979	0.6	100.0
建物		14,177	0.8	12,993	0.8	91.6
構築物		1,684,853	93.4	1,562,448	93.1	92.7
機械及び装置		63,863	3.5	68,026	4.1	106.5
車両運搬具		133	0.0	133	0.0	100.0
工具器具及び備品		286	0.0	155	0.0	54.2
建設仮勘定		0	0.0	0	0.0	0.0
有形固定資産合計		1,774,291	98.3	1,654,734	98.6	93.3
固定資産合計		1,774,291	98.3	1,654,734	98.6	93.3
現金預金		85	0.0	656	0.0	771.8
未収金		29,372	1.7	22,237	1.3	75.7
貯蔵品		484	0.0	115	0.0	23.8
流動資産合計		29,941	1.7	23,008	1.4	76.8
資産合計		1,804,232	100	1,677,742	100	93.0


※すう勢比率 令和4年度を100とする。

資産構成

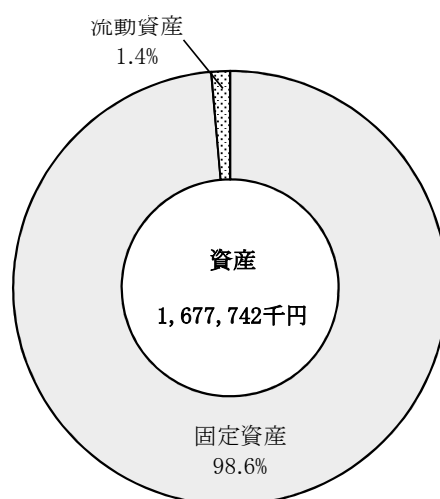

科目	年度	R4		R5		すう勢比率
		金額 (千円)	構成 比率 (%)	金額 (千円)	構成 比率 (%)	R5年度 (%)
企業負債合計		299,928	16.6	225,274	13.4	75.1
固定負債		299,928	16.6	225,274	13.4	75.1
一時借入金		23,000	1.3	6,000	0.4	26.1
企業債		87,032	4.8	74,653	4.4	85.8
未払金		3,822	0.2	14,146	0.8	370.1
賞与引当金		2,903	0.2	2,685	0.2	92.5
預り金		160	0.0	121	0.0	75.6
流動負債合計		116,917	6.5	97,605	5.8	83.5
長期前受金		524,852	29.1	491,199	29.3	93.6
繰延収益合計		524,852	29.1	491,199	29.3	93.6
負債合計		941,697	52.2	814,078	48.5	86.4
固有資本		354,083	19.6	354,082	21.1	100.0
出資		507,378	28.1	508,507	30.3	100.2
資本金合計		861,461	47.7	862,589	51.4	100.1
受贈財産評価額		1,074	0.1	1,075	0.1	100.1
資本剰余金合計		1,074	0.1	1,075	0.1	100.1
剰余金合計		1,074	0.1	1,075	0.1	100.1
資本合計		862,535	47.8	863,664	51.5	100.1
負債資本合計		1,804,232	100	1,677,742	100	93.0

負債及び資本構成

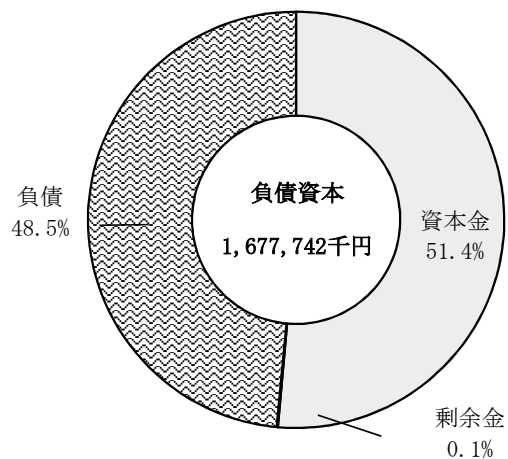

(4) 機能別費用分析


科目 \ 年度	R4		R5		すう勢比率
	金額 (千円)	構成比率(原価) % (円)	金額 (千円)	構成比率(原価) % (円)	R5年度 (%)
給料	18,180	8.9 (61.53)	16,691	7.9 (60.11)	108.9
手当等	8,229	4.0 (27.85)	8,454	4.0 (30.45)	97.3
法定福利費	5,864	2.9 (19.84)	5,033	2.4 (18.12)	116.5
小計	32,273	15.8 (109.21)	30,178	14.3 (108.68)	106.9
委託料	13,142	6.4 (44.47)	18,096	8.6 (65.17)	72.6
修繕費	3,631	1.8 (12.29)	7,563	3.6 (27.24)	48.0
動力費	4,775	2.4 (16.16)	3,935	1.9 (14.17)	121.3
薬品費	627	0.3 (2.12)	465	0.2 (1.67)	134.8
材料費	0	0.0 (0.00)	0	0.0 (0.00)	0.0
支払利息	11,028	5.4 (37.32)	8,328	3.9 (29.99)	132.4
減価償却費	129,565	63.6 (438.46)	130,025	61.8 (468.24)	99.6
資産減耗費	478	0.2 (1.62)	3,719	1.8 (13.39)	12.9
その他の経費	8,351	4.1 (28.26)	8,191	3.9 (29.50)	102.0
費用合計	203,870	100.0 (689.92)	210,500	100.0 (758.05)	96.9
長期前受金戻入 (注)	△ 33,573	— (△ 113.61)	△ 33,652	— (△ 121.19)	99.8
長期前受金戻入 控除後費用合計	170,297	100.0 (576.30)	176,848	100.0 (636.86)	96.3
有収水量	295,500 m³	給水原価 576.30円	277,688 m³	給水原価 636.86円	106.4
給水収益	35,149	供給単価 118.95円	34,231	供給単価 123.27円	102.7

(特別損失)を除く。


(注)給水原価算出のため、費用合計から長期前受金戻入を除いている。

★人件費の考え方は決算審査提出資料の給水原価算出調査表と同様

費用構成比率

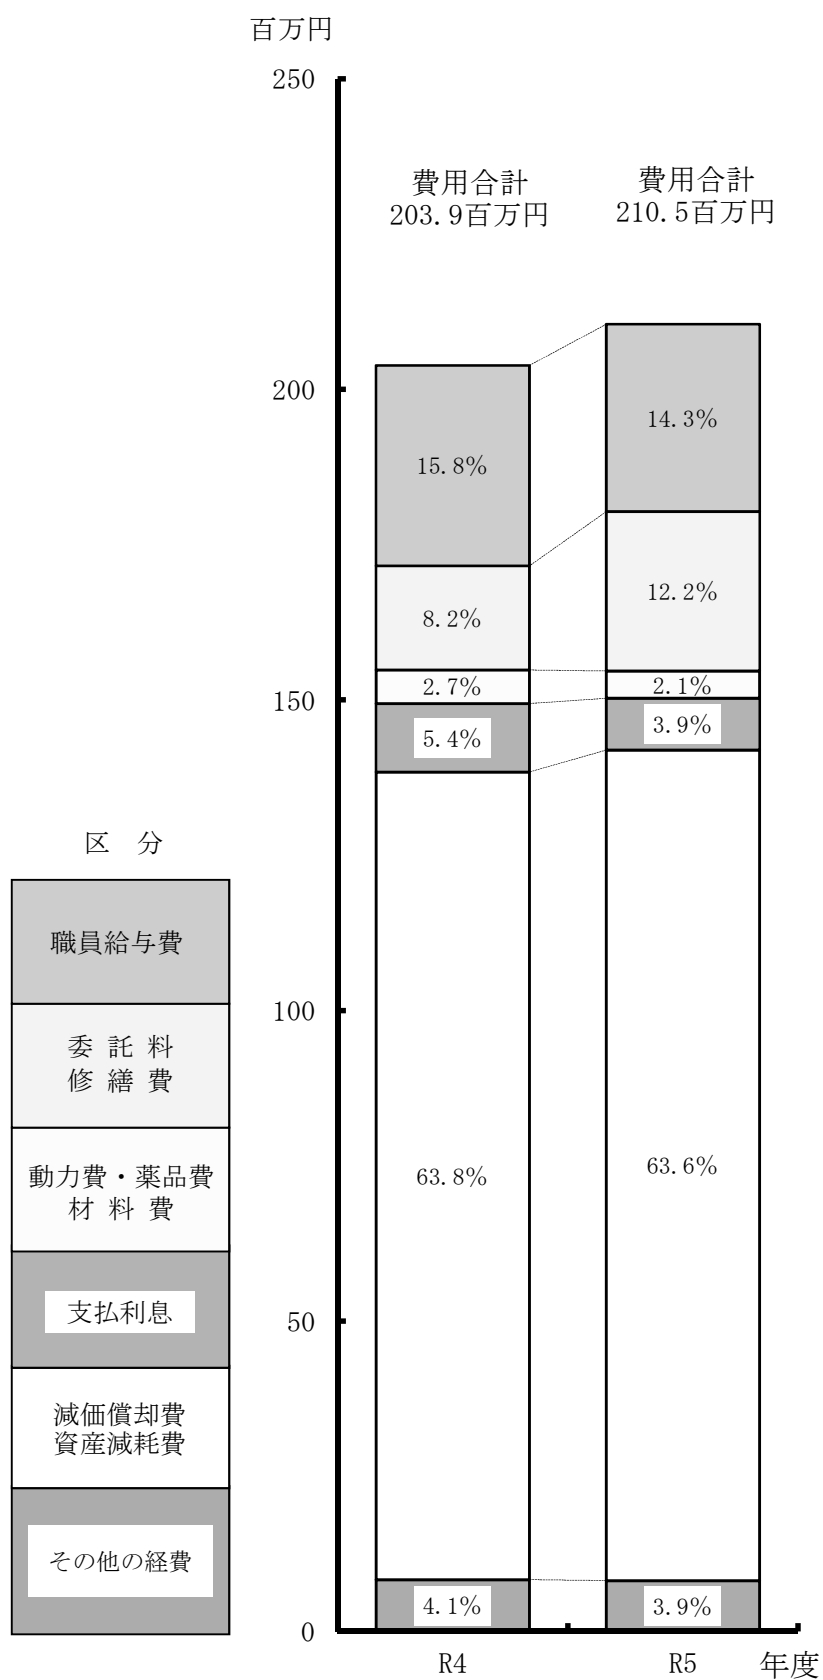


(5) 簡易水道料金と企業債元利償還金との比較

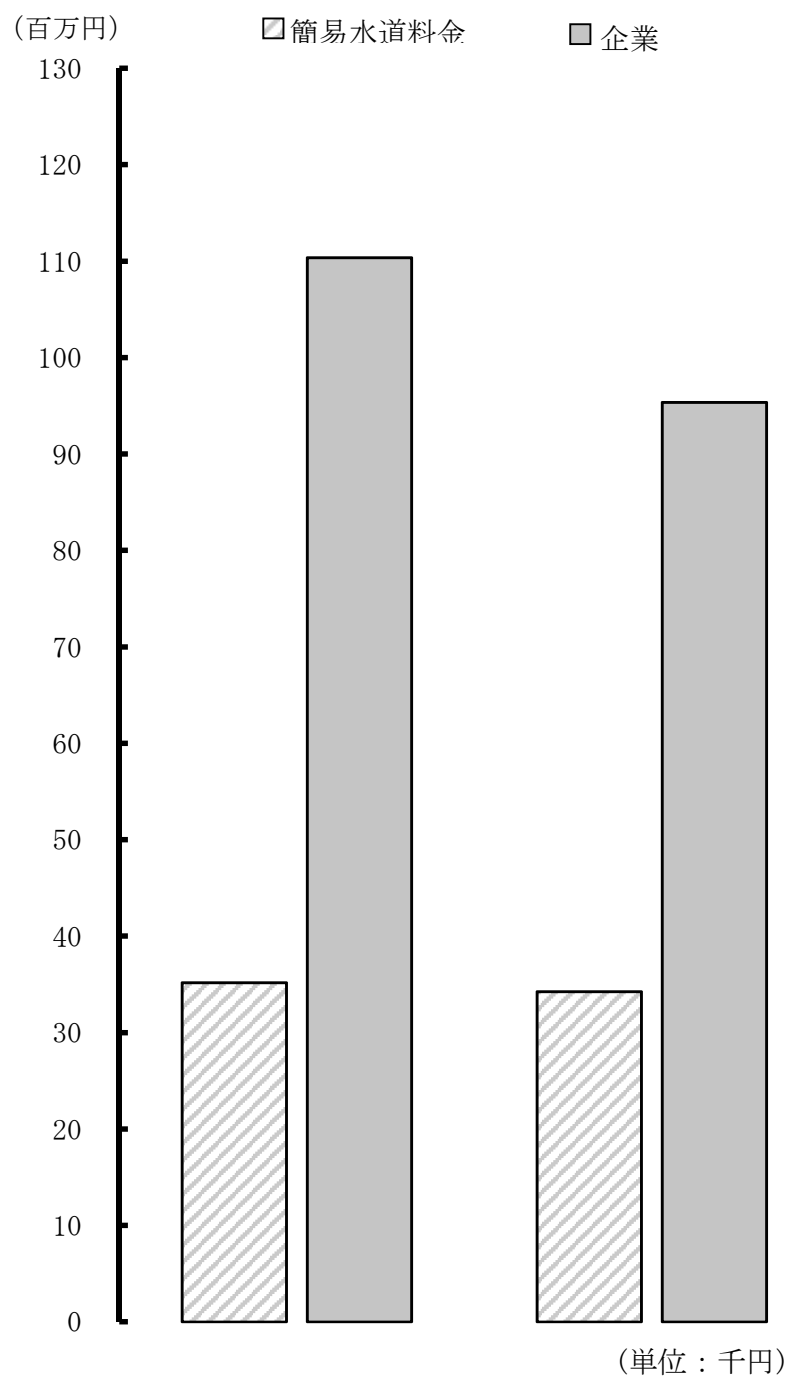

区分 \ 年度		R4	R5
簡易水道料金 (A)		35,149	34,231
企業債元利償還金	企業債償還元金	99,328	87,032
	企業債利息	11,028	8,328
	計 (B)	110,356	95,360
比率(%) (B)/(A)		314.0	278.6

(6) 減価償却費と企業債償還元金との比較

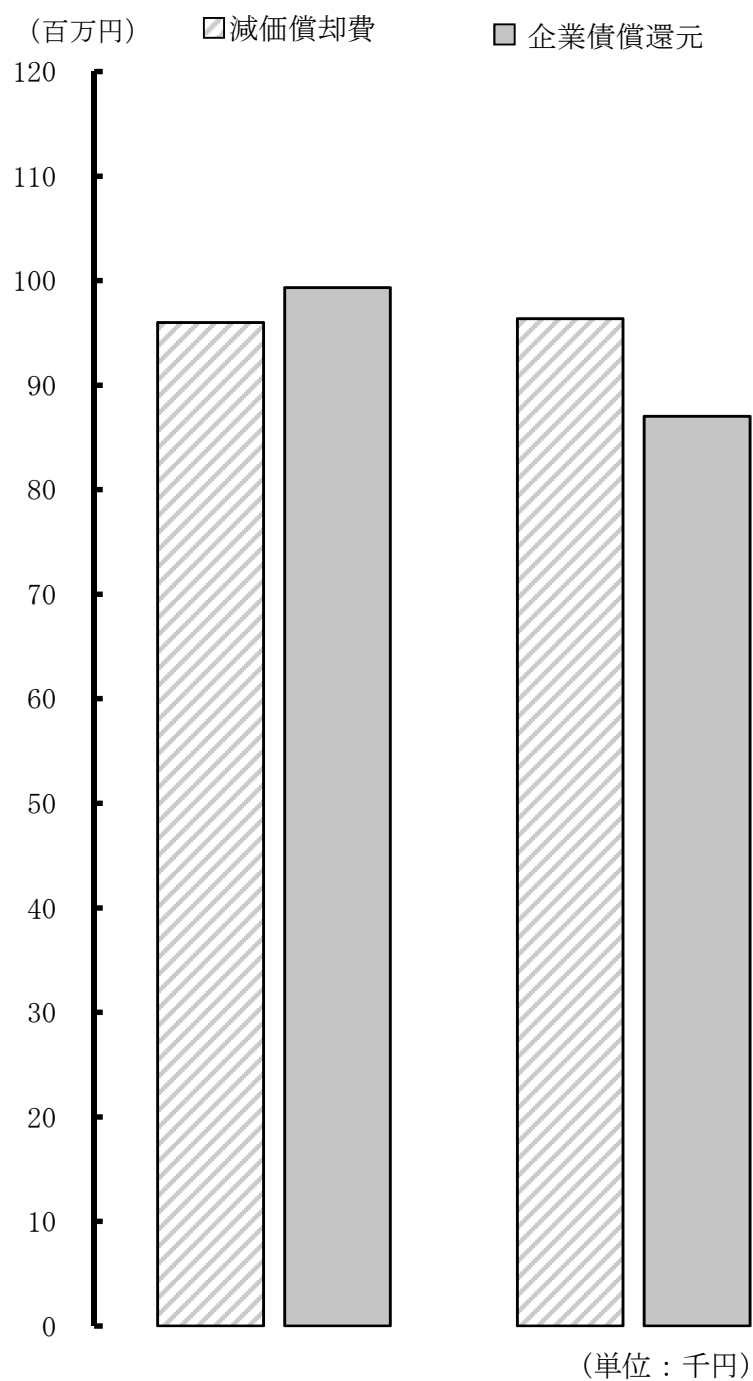

区分 \ 年度	R4	R5
(注) 減価償却費 (A)	95,992	96,373
企業債償還元金 (B)	99,328	87,032
(A) - (B) の差額	△3,336	9,341
比率 (%) (B)/(A)	103.5	90.3

(注) 企業債償還元金対減価償却費比率算出のため、令和4年度は減価償却費129,565千円から長期前受金戻入33,573千円を除いている。
 同じく、令和5年度は減価償却費130,025千円から長期前受金戻入33,652千円を除いている。

(7) 企業債明細

借 入 先	R4 年 度 末 残 高 (A)	R5 年 度 借 入 高 (B)
財 務 省	375,664	0
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構	11,295	0
合 計	386,959	0

(8) 固定資産明細

資 産 の 種 類	R5年度当初現在高(A)	R5年度増加額(B)	R5年度減少額(C)
土 地	10,979	0	0
建 物	15,361	0	0
構 築 物	1,807,338	81	0
機 械 及 び 装 置	69,745	14,106	4,069
車 両 運 搬 具	132	0	0
工 具 器 具 及 び 備 品	301	0	127
小 計	1,903,856	14,187	4,196
建 設 仮 勘 定			
合 計	1,903,856	14,187	4,196

(単位：千円)

R5 年 度 償 還 高 (C)	R5 年 度 末 残 高(A+B-C)	R5 年 度 支 払 利 息
85,158	290,506	8,310
1,874	9,421	18
87,032	299,927	8,328

(単位：千円)

R5年度末現在高 (A+B-C)	減 価 償 却 累 計 額			R5年度末償却未済高 (A+B-C-F)
	R5年度増加額(D)	R5年度減少額(E)	累 計 (F=D-E)	
10,979	0	0	0	10,979
15,361	1,184	0	2,368	12,993
1,807,419	122,486	0	244,971	1,562,448
79,782	6,337	462	11,756	68,026
132	0	0	0	132
174	18	15	18	156
1,913,847	130,025	477	259,113	1,654,734
0	0	0	0	0
1,913,847	130,025	477	259,113	1,654,734

(9) 経営財務分析

ア 資産及び資本に関する比率

(単位：千円)

年 度		説 明	R4	R5
項 目				
固定資産構成比率	総 資 産 A	総資産に対する固定資産の割合を表すものであり、簡易水道事業は施設型企業であることから、一般にこの比率が大きい。	1,804,232	1,677,742
	固 定 資 産 B		1,774,291	1,654,734
	$B / A \times 100 \%$		98.3	98.6
固定負債構成比率 (固定負債＝固定負債＋借入資本金)	総 資 本 A	総資本に対する固定負債の割合を表すものであり、簡易水道事業は施設建設のための財源の大部分を企業債によって調達していることから、一般にこの比率が大きい。	1,804,232	1,677,742
	固 定 負 債 B		299,928	225,274
	$B / A \times 100 \%$		16.6	13.4
自己資本構成比率 (注)1 (自己資本＝自己資本金＋剰余金)	総 資 本 A	総資本に対する自己資本の割合を表すものであり、比率が大きいほど健全である。	1,804,232	1,677,742
	自 己 資 本 B		1,387,387	1,354,862
	$B / A \times 100 \%$		76.9	80.8
長期資本適合率	固 定 資 産 A	固定資産がどのような財源で構成されているかを表すものであり、率が100%以下であることが望まれる。	1,774,291	1,654,734
	自 己 資 本 B		1,387,387	1,354,862
	固 定 負 債 C		299,928	225,274
	$A / (B + C) \times 100 \%$		105.2	104.7
資本負債比率 (注)2 (負債＝負債＋借入資本金)	自 己 資 本 A	自己資本に対する負債の割合を表すものであり、比率が小さいほど健全である。	1,387,387	1,354,862
	負 債 B		-108,007	-168,320
	$B / A \times 100 \%$		-7.8	-12.4
固定比率	自 己 資 本 A	自己資本に対する固定資産の割合を表すものであり、比率は小さいほど良好とされているが、簡易水道事業は膨大な設備の取得を企業債に依存しており、一般にこの比率が大きい。	1,387,387	1,354,862
	固 定 資 産 B		1,774,291	1,654,734
	$B / A \times 100 \%$		127.9	122.1
流動比率	流 動 負 債 A	流動負債に対する流動資産の割合を表すものであり、比率が大きいほど良好とされている。適正な流動比率は200%以上とされている。	116,917	97,605
	流 動 資 産 B		29,941	23,008
	$B / A \times 100 \%$		25.6	23.6
酸性試験比率	流 動 負 債 A	流動負債に対する現金預金及び未収金の合計の割合を表すものであり、比率が大きいほど良好とされている。適正な酸性試験比率は100%以上とされている。	116,917	97,605
	現金預金・未収金 B		29,457	22,893
	$B / A \times 100 \%$		25.2	23.5
現金預金比率	流 動 負 債 A	流動負債に対する現金預金の割合を表すものであり、比率が大きいほど良好とされている。	116,917	97,605
	現 金 預 金 B		85	656
	$B / A \times 100 \%$		0.1	0.7
固定負債比率	自 己 資 本 A	自己資本に対する固定負債の割合を表すものであり、比率が小さいほど良好とされている。	1,387,387	1,354,862
	固 定 負 債 B		299,928	225,274
	$B / A \times 100 \%$		21.6	16.6
流動負債比率	自 己 資 本 A	自己資本に対する流動負債の割合を表すものであり、比率が小さいほど良好とされている。	1,387,387	1,354,862
	流 動 負 債 B		116,917	97,605
	$B / A \times 100 \%$		8.4	7.2

(注)1 平成26年度からは、自己資本＝資本金＋剰余金＋繰延収益としている。

(注)2 平成26年度からは、負債＝負債－繰延収益としている。

イ 回 転 率

(単位：千円)

項 目 \ 年 度		説 明	R4	R5
総 資 本 回 転 率	営 業 収 益 A	総資本が1年間に何回転したかを表すものであり、数値が高いほど総資本の利用が効率よく活発になされていることを示す。	35,425	39,181
	受 託 工 事 収 益 B		0	0
	総 資 本 (平 均) C		1,859,804	1,740,987
	(A－B)／C年回		0.02	0.02
	回 転 期 間 年		52.50	44.43
自 己 資 本 回 転 率	営 業 収 益 A	自己資本が1年間に何回転したかを表すものであり、数値が高いほど自己資本の利用が効率よく活発になされていることを示す。	35,425	39,181
	受 託 工 事 収 益 B		0	0
	自 己 資 本 (平 均) C		1,397,449	1,371,125
	(A－B)／C年回		0.03	0.03
	回 転 期 間 年		39.45	34.99
固 定 資 産 回 転 率	営 業 収 益 A	固定資産が1年間に何回転したかを表すものであり、数値が高いほど施設などの固定資産が有効に稼働していることを示す。	35,425	39,181
	受 託 工 事 収 益 B		0	0
	固 定 資 産 (平 均) C		1,834,016	1,714,513
	(A－B)／C年回		0.02	0.02
	回 転 期 間 年		51.77	43.76
流 動 資 産 回 転 率	営 業 収 益 A	流動資産が1年間に何回転したかを表すものであり、数値が高いほど流動資産が有効に稼働していることを示す。	35,425	39,181
	受 託 工 事 収 益 B		0	0
	流 動 資 産 (平 均) C		25,787	26,475
	(A－B)／C年回		1.37	1.48
	回 転 期 間 月		8.74	8.11
現 金 預 金 回 転 率	支 出 額 A	1年間ににおける支出額を現金預金の平均額で割ったものであり、数値が高いほど現金預金の流動性が高いことを示す。	240,131	208,593
	現 金 預 金 (平 均) B		10,477	371
	A／B年回		22.92	562.25
	回 転 期 間 月		0.52	0.02
(注) 未 収 金 回 転 率	営 業 収 益 A	未収金が1年間に何回転したかを表すものであり、数値が高いほど未収期間が短く、未収金が速く回収されることを示す。	35,425	39,181
	受 託 工 事 収 益 B		0	0
	未 収 金 (平 均) C		15,041	25,805
	(A－B)／C年回		2.36	1.52
	回 転 期 間 月		5.10	7.90
貯 蔵 品 回 転 率	貯 蔵 品 払 出 額 A	貯蔵品が1年間に何回転したかを表すものである。	24	1,037
	貯 蔵 品 (平 均) B		270	300
	A／B年回		0.09	3.46
	回 転 期 間 月		135.00	3.47
減 価 償 却 率	減 価 償 却 費 A	償却資産である固定資産のうち、当年度に減価償却される割合がどれくらいかを表すものである。	129,565	130,025
	期 末 償 却 資 産 B		1,763,312	1,643,755
	A/(A＋B)×100%		6.84	7.33
	償 却 期 間 年		14.61	13.64

(注) 未収金回転率は、貸倒引当金控除前の未収金で算出している。

ウ 損益に関する比率

(単位：千円)

年 度		説 明	R4	R5
項 目				
総収益対総費用比率	総 収 益 A	総費用に対する、総収益の割合を示すものであり、比率が100%未満の事業は、収益で費用をまかなえないことになり、健全経営とはいえない。	208,631	210,574
	総 費 用 B		208,631	210,574
	$A / B \times 100 \%$		100.0	100.0
営業収益対営業費用比率	営 業 収 益 A	営業費用に対する、営業収益の割合を表すものであり、比率が100%未満の場合には健全経営とはいえない。	35,423	39,181
	受託工事収益 B		0	0
	営 業 費 用 C		192,035	200,851
	受託工事費用 D		0	0
	$(A-B)/(C-D) \times 100\%$		18.4	19.5
利子負担率	支 払 利 息 A	利子負担の程度を表すものであり、比率が小さいほど、低利の借入金を利用していることになる。	11,028	8,328
	(注)1 借入資本金(平均) B		386,960	299,927
	$A / B \times 100 \%$		2.8	2.8
企業債償還元金対減価償却費比率	企業債償還元金 A	減価償却費に対する企業債償還元金の割合を表すものであり、比率が小さいほど、資金的に余裕があるということになる。	99,328	87,032
	(注)2 減 価 償 却 費 B		95,992	96,373
	$A / B \times 100 \%$		103.5	90.3
企業債償還元金対料金収入比率	企業債償還元金 A	料金収入(給水収益)に対する企業債償還元金の割合を表すものであり、比率が小さいほどよい。	99,328	87,032
	料 金 収 入 B		35,149	34,231
	$A / B \times 100 \%$		282.6	254.2
企業債利息対料金収入比率	支 払 利 息 A	料金収入(給水収益)に対する企業債利息の割合を表すものであり、比率が小さいほどよい。	11,028	8,328
	料 金 収 入 B		35,149	34,231
	$A / B \times 100 \%$		31.4	24.3
企業債元利償還元金対料金収入比率	企業債元利償還元金 A	料金収入(給水収益)に対する企業債元利償還元金の割合を表すものであり、比率が小さいほどよい。	110,356	95,360
	料 金 収 入 B		35,149	34,231
	$A / B \times 100 \%$		314.0	278.6
職員給与費対料金収入比率	職 員 給 与 費 A	料金収入(給水収益)に対する職員給与費の割合を表すものであり、比率が小さいほどよい。	32,273	30,178
	料 金 収 入 B		35,149	34,231
	$A / B \times 100 \%$		91.8	88.2
営業利益対営業収益比率	営 業 利 益 A	事業の収益性を表すものであり、比率が高いほどよい。	△ 156,612	△ 161,670
	営 業 収 益 B		35,423	39,181
	受託工事収益 C		0	0
	$A/(B-C) \times 100\%$		△ 442.1	△ 412.6
営業利益対総資本比率	営 業 利 益 A	総資本に対する営業利益の割合を表すものであり、比率が高いほどよい。	△ 156,612	△ 161,670
	総 資 本 B		1,804,232	1,677,742
	$A / B \times 100 \%$		△ 8.7	△ 9.6

(注)1 平成26年度からは、借入資本金(平均)を企業債(固定負債及び流動負債に整理されているもの)の当年度末残高としている。

(注)2 企業債償還元金対減価償却費比率算出のため、平成26年度からは減価償却費から長期前受金戻入を除いている。

エ 経 営 指 標

(単位：千円)

項 目		年 度	説 明	R4	R5
損 益 勘 定 所 属 職 員 1 人 当 り 給 水 人 口	給水人口 (人) A		職員数に対する給水人口の割合を表すものであり、職員の労働性をみるものである。	2,738	2,629
	職員数 (人) B			4	4
	A / B (人)			685	657
損 益 勘 定 所 属 職 員 1 人 当 り 給 水 戸 数	給水戸数 (戸) A		職員数に対する給水戸数の割合を表すものであり、職員の労働性をみるものである。	1,113	1,081
	職員数 (人) B			4	4
	A / B (戸)			278	270
損 益 勘 定 所 属 職 員 1 人 当 り 給 水 量	総給水量 (m ³) A		職員数に対する年間総給水量の割合を表すものであり、職員の労働性をみるものである。	405,690	394,276
	職員数 (人) B			4	4
	A / B (m ³)			101,423	98,569
損 益 勘 定 所 属 職 員 1 人 当 り 有 収 水 量	有収水量 (m ³) A		職員数に対する年間総有収水量の割合を表すものであり、職員の労働性をみるものである。	295,500	277,688
	職員数 (人) B			4	4
	A / B (m ³)			73,875	69,422
損 益 勘 定 所 属 職 員 1 人 当 り 営 業 収 益	営業収益 (千円) A		職員数に対する営業収益の割合を表すものであり、職員の労働性をみるものである。	35,423	39,181
	職員数 (人) B			4	4
	A / B (千円)			8,856	9,795
損 益 勘 定 所 属 職 員 1 人 当 り 有 形 固 定 資 産	有形固定資産 (千円) A		職員数に対する有形固定資産の割合を表すものであり、職員の労働性をみるものである。	1,774,291	1,654,734
	職員数 (人) B			4	4
	A / B (千円)			443,573	413,684
配 水 管 使 用 効 率	総給水量 (m ³) A		導・送・配水管の布設延長に対する年間総給水量の割合を表すものであり、比率が大きいほど良好とされている。	405,690	394,276
	導送配水管延長 (m) B			68,015	68,015
	A / B (m ³ /m)			6.0	5.8
固 定 資 産 使 用 効 率	総給水量 (m ³) A		有形固定資産に対する年間総給水量の割合を表すものであり、比率が大きいほど良好とされている。	405,690	394,276
	有形固定資産 (千円) B			1,774,291	1,654,734
	(A/B) × 10 (m ³ /万円)			2.3	2.4
固 定 資 産 利 用 率	有収水量 (m ³) A		有形固定資産に対する年間総有収水量の割合を表すものであり、比率が大きいほど良好とされている。	295,500	277,688
	有形固定資産 (千円) B			1,774,291	1,654,734
	(A/B) × 10 (m ³ /万円)			1.7	1.7
供 給 単 価	給水収益 (千円) A		有収水量1m ³ 当たりについて、どれだけの収益を得ているかを表すものである。	35,149	34,231
	有収水量 (m ³) B			295,500	277,688
	(A/B) × 1,000 (円/m ³)			118.95	123.27
(注) 給 水 原 価	費用合計 (千円) A		有収水量1m ³ 当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表すものである。	170,297	176,848
	有収水量 (m ³) B			295,500	277,688
	(A/B) × 1,000 (円/m ³)			576.30	636.86
負 荷 率	一日平均給水量 (m ³) A		一日最大給水量に対する一日平均給水量の割合を表すものであり、比率が大きいほど効率的とされている。	1,111	1,077
	一日最大給水量 (m ³) B			1,623	1,643
	(A/B) × 100 (%)			68.5	65.6
施 設 利 用 率	一日平均給水量 (m ³) A		一日給水能力に対する一日平均給水量の割合を表すものであり、比率が大きいほど効率的とされている。	1,111	1,077
	一日給水能力 (m ³) B			2,961	2,961
	(A/B) × 100 (%)			37.5	36.4
最 大 稼 働 率	一日最大給水量 (m ³) A		一日給水能力に対する一日最大給水量の割合を表すものであり、比率が大きいほど効率的とされている。	1,623	1,643
	一日給水能力 (m ³) B			2,961	2,961
	(A/B) × 100 (%)			54.8	55.5

(注) 給水原価算出のため、平成26年度からは費用合計から長期前受金戻入を除いている。

9 資料

(1) 簡易水道料金

簡易水道料金は、下表の準備料金と水量料金の合計額（1円未満の端数は切り捨て）

（1か月当たり 消費税等を含む）

口 径	準備料金	水 量 料 金
13 ミリメートル	693円	1立方メートルから20立方メートルまで
20 ミリメートル	1,892円	1立方メートルにつき 66円
25 ミリメートル	3,102円	20立方メートルを超えるもの
40 ミリメートル	9,504円	1立方メートルにつき 132円
50 ミリメートル	14,058円	
75 ミリメートル	35,112円	

(2) 簡易水道加入金

簡易水道加入金は、水道を新設したり、今までの給水管の口径を大きくする場合に納めるもので、次のア、イの額

ア 新設する場合は、口径により下表の金額

イ 給水管の口径を増径する場合は、新口径と旧口径との差額

（消費税等を含む）

口 径	金 額
13 ミリメートル	104,500円
20 ミリメートル	282,700円
25 ミリメートル	441,100円
40 ミリメートル	1,412,400円
50 ミリメートル	2,164,800円
75 ミリメートル	5,398,800円

(3) 手数料

ア 設計審査手数料

(1件につき 非課税)

工 事 費		金 額
100,000円未満		800円
100,000円以上	200,000円未満	1,100円
200,000円以上	500,000円未満	1,400円
500,000円以上	1,000,000円未満	1,700円
1,000,000円以上	1,500,000円未満	2,000円
1,500,000円以上	2,000,000円未満	2,300円
2,000,000円以上	5,000,000円未満	2,800円
5,000,000円以上	10,000,000円未満	3,400円
10,000,000円以上		工事費の0.1% (100円未満の端数切り捨て)

イ 工事検査手数料

(1件につき 非課税)

工 事 費		金 額
100,000円未満		2,100円
100,000円以上	200,000円未満	2,800円
200,000円以上	500,000円未満	3,600円
500,000円以上	1,000,000円未満	4,300円
1,000,000円以上	1,500,000円未満	5,000円
1,500,000円以上	2,000,000円未満	5,700円
2,000,000円以上	5,000,000円未満	7,200円
5,000,000円以上	10,000,000円未満	8,600円
10,000,000円以上		工事費の0.15% (100円未満の端数切り捨て)

ウ 各種証明手数料

(非課税)

1 件につき	250円
--------	------

(4) 簡易水道料金の変せん

(1か月の料金)

令和4年(6月)(口径別体系)		
口径 (mm)	準備料金 (円)	水量料金
13	630	1 m ³ から20m ³ まで 1 m ³ につき 60円 20m ³ を超えるもの 1 m ³ につき 120円
20	1,720	
25	2,820	
40	8,640	
50	12,780	
75	31,920	
水道料金は、上表の準備料金と水量料金の合計に110／100 を乗じた額 (1円未満の端数は切り捨て)		

(5) 簡易水道加入金の変せん

(単位：円)

適用年月 口径	令和4年4月	令和5年4月
13mm	51,500円/1件	95,000
20		257,000
25		401,000
40		1,284,000
50		1,968,000
75		4,908,000
	事務移管後の経過措置による	水道加入金は、上表の額に110/100を乗じた額

